


| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Климатическое исполнение | УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+70°C |
| Допустимая влажность | 5...95% без конденсации |

Расположение основных элементов

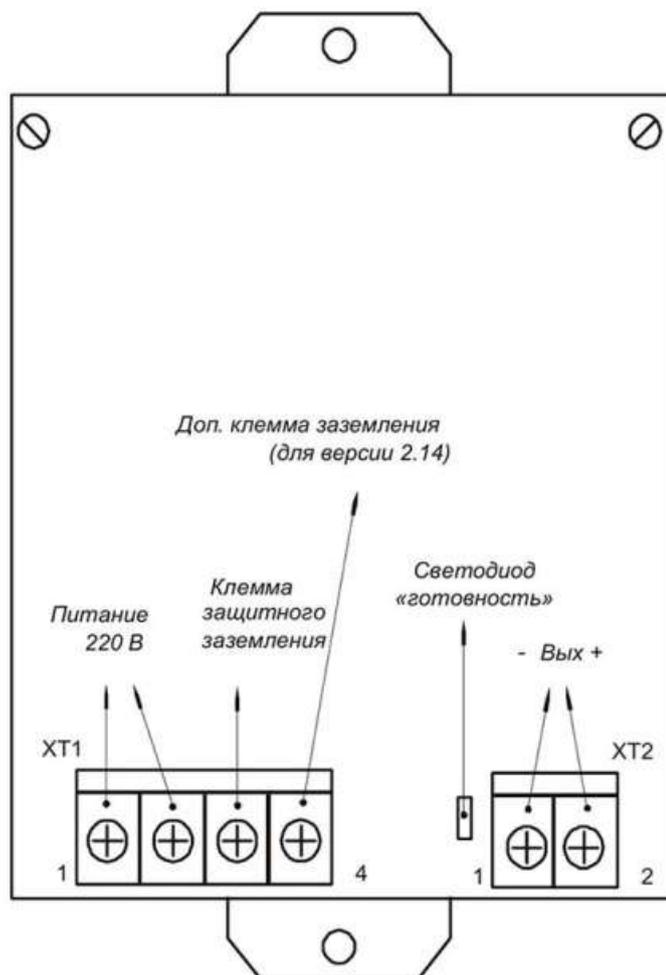

**Параллельное соединение выходов блоков питания не допускается!
Запрещается эксплуатация блоков питания без заземления!**