

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____ ОТ _____ 201__ Г.


НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЗАКАЗЧИКА, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Заказная таблица с техническими характеристиками сигнализаторов уровня серии СКАТ-5

1	Тип заказываемого сигнализатора предельного уровня (см. систему обозначений), количество, шт.	
2	Сведения о материале. (Для жидкостей – плотность, вязкость, агрессивность (для кислот и щелочей – концентрация)). Для сыпучих веществ - влажность, склонность к налипанию).	
3	Условие эксплуатации (нужное подчеркнуть)	на улице в помещении
4	Дополнительные требования	

Система обозначений типа сигнализатора предельного уровня:

СКАТ-5 – Х-Х-Х-Х-Х-Х

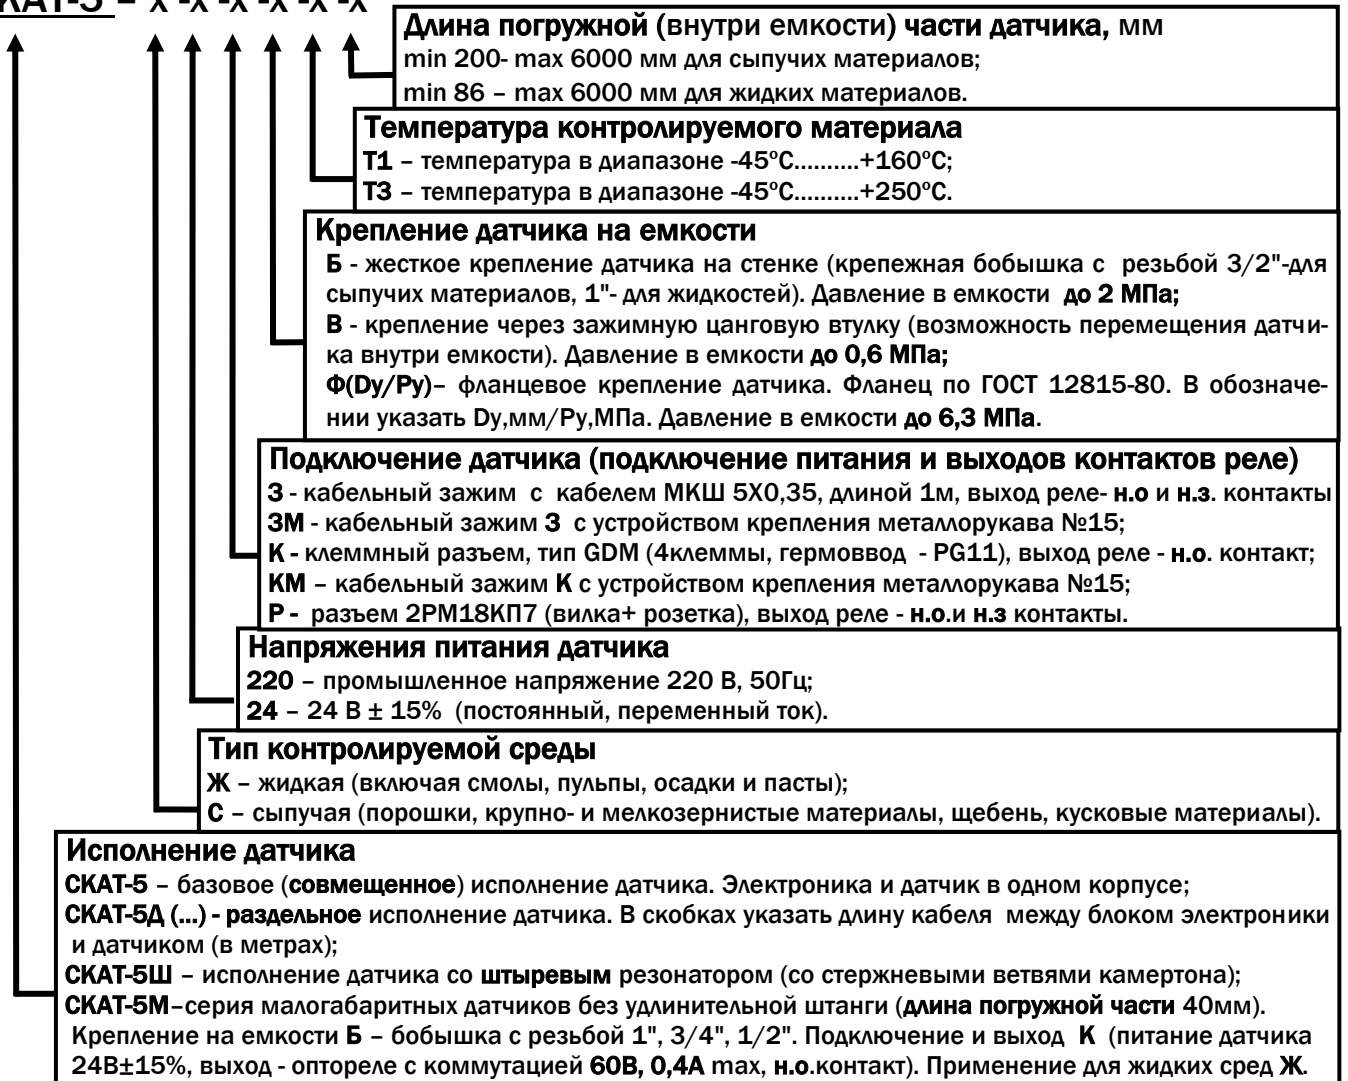

Примеры: **СКАТ-5-Ж-220-3-Б-Т3-500** (Датчик базового совмещенного исполнения для жидкости, напряжение питания 220В 50Гц, подключение через кабельный зажим с кабелем МКШ 5Х0,35, длиной 1м, крепление к емкости через бобышку с резьбой 1", температура материала до 250°С, длина погружной части датчика – 500 мм).

СКАТ-5М-Б(1/2)-Т1 (Датчик малогабаритный для жидкости, напряжение питания 24В постоянного тока ±15%, крепление к емкости через бобышку с резьбой 1/2", температура жидкости до 160°С).