



ПНЕВМОКЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ типа П-РК-4(-6;-10;-16;-25) ТУ 4151-003-00221287-96

Пневмоклапаны редукционные с условным проходом (Ду) 4; 6; 10; 16; 25 мм с ручной настройкой давления на выходе, пружинной нагрузкой, с мембранным чувствительным элементом и стабилизированным дроссельным клапаном предназначены для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне в пневматических приводах различного назначения.

Присоединение: резьбовые отверстия с трубной цилиндрической резьбой в корпусе фильтра.

Рабочая среда - сжатый воздух давлением от 0,1 МПа до 1,0 МПа, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433.

Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Принцип действия пневмоклапана редукционного основан на автоматическом изменении проходного сечения клапана при изменении давления и расхода на входе и служит для поддержания таким образом постоянного давления на выходе.

При понижении выходного давления по сравнению с давлением настройки мембрана под действием нагрузочной пружины прогибается и отжимает дроссельный клапан, увеличивая проход для воздуха и тем самым расход его и давление, а при повышении выходного давления дроссельный клапан прикрывается.

Дроссельный клапан выполнен разгруженным от действия давления на входе. Подклапанная полость изолирована от входного отверстия и соединена через сверление в дроссельном клапане с выходной полостью. Сбалансированный дроссельный клапан обеспечивает большую точность поддержания давления на выходе.

При повышенном давлении на выходе выше давления настройки, мембранный узел перемещается вверх, и дроссельный клапан закрывается. В результате сжатый воздух (избыточное давление) через сверление в клапане сброса и через специальное отверстие сбрасывается в атмосферу, давление на выходе пневмоклапана снижается до величины, определяемой настройкой нагрузочной пружины.

Настроечное устройство редукционного пневмоклапана обеспечивает плавность изменения давления на выходе в пределах всего диапазона настройки (от 0,05 МПа до 0,85 МПа).

Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия.

Пневмоклапаны могут быть установлены в любом пространственном положении.

Пример обозначения при заказе пневмоклапана с условным проходом 10 мм, присоединительной резьбой G3/8 климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

**ПНЕВМОКЛАПАН
П-РК-10 УХЛ 4**

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

П - РК - XX - XXX 4

Условный проход, (4; 6; 10; 16; 25), мм

Категория размещения по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (УХЛ; О).

УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

П-РК-25




П-РК-6



П-РК-10
П-РК-16


П-РК-4



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров				
	П-РК-				
	-4	-6	-10	-16	-25
1. Условный проход, мм	4	6	10	16	25
2. Присоединение пневмолиний, дюйм	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1
3. Номинальное давление, МПа	1,0				
4. Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа, м³/мин, не менее	0,10	0,20	0,63	1,60	4,00
5. Диапазон настройки давления на выходе, МПа	0,05-0,85				
6. Снижение давления на выходе при изменении расхода от нуля до номинального при давлении на входе 1 МПа и настройке давления на выходе 0,4 МПа, МПа, не более	0,03	0,04	0,05	0,08	
7. Изменение давления на выходе при снижении давления на входе с 1 МПа до 0,5 МПа, давлении настройки 0,4 МПа и расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа, не более	0,035				
8. Превышение давления на выходе над давлением настройки, при котором открывается клапан сброса воздуха в атмосферу при давлении на входе 1 МПа и давлении настройки 0,4 МПа, МПа, не более	0,06				
9. Масса, кг, не более	0,26	0,48	1,0	1,38	

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

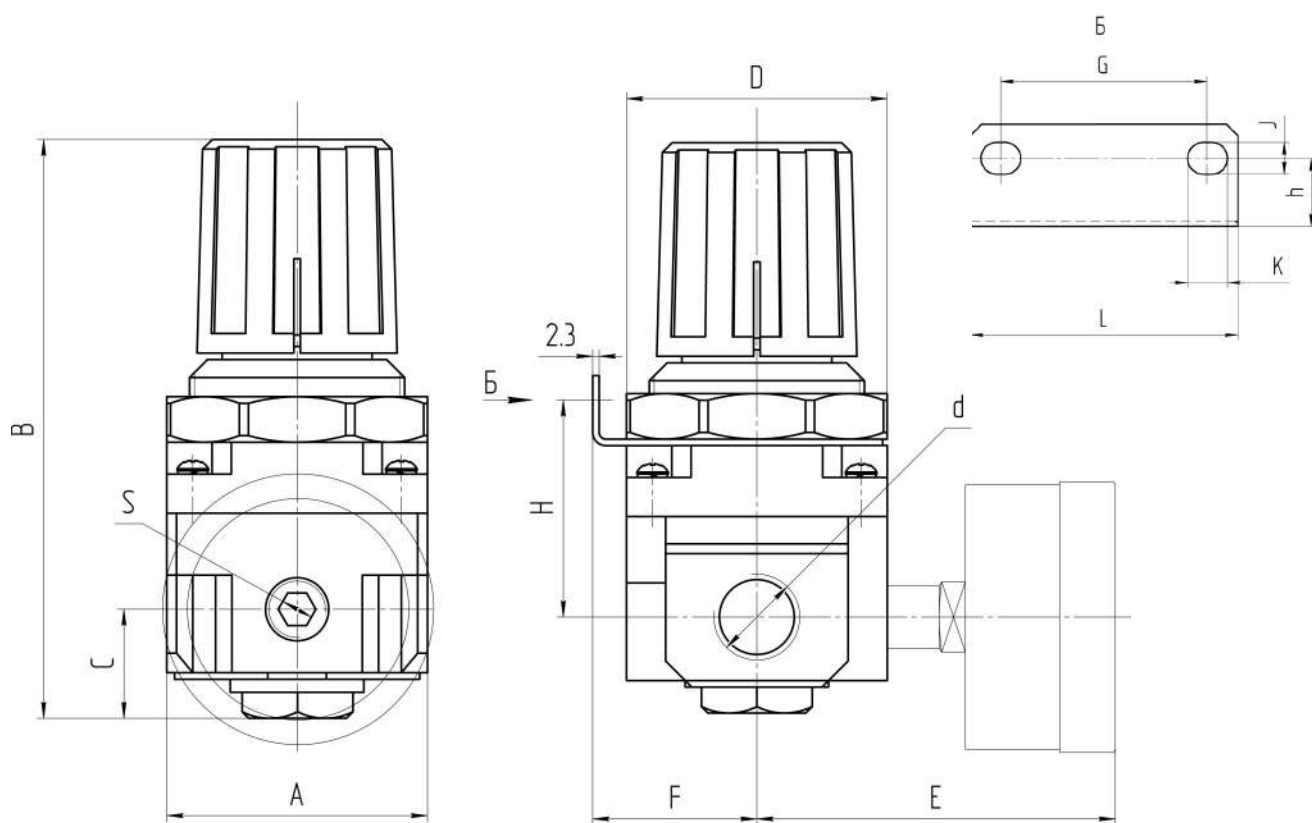

Обозначение	Размеры, мм													
	d	A	B	C	D	E	F	G	H	h	J	K	S	L
П-РК-4	G1/8"	40	95,0	17	40	57,0	30	34	44	18	5,4	15,4	G1/8	55
П-РК-6	G1/4"	53	127,5	35	53	61,0	39	40	46	14	6,5	8,0		53
П-РК-10	G3/8"	70	149,5	37	70	65,5	49	54	54	18	8,5	10,5	G1/4	70
П-РК-16	G1/2"													
П-РК-25	G1"								62					

ПНЕВМОКЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ типа П-РК-40 (-50) ТУ 4151-003-00221287-96

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

П - РК - XX - XXX 4

Условный проход, (40; 50), мм

Категория размещения по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (УХЛ; 0).

Пневмоклапаны редукционные с условным проходом (Ду) 40; 50 мм с ручной настройкой давления на выходе, пружинной нагрузкой, с мембранным чувствительным элементом и стабилизированным дроссельным клапаном предназначены для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне в пневматических приводах различного назначения.

Присоединение: резьбовые отверстия в корпусе пневмоклапана.

Рабочая среда - сжатый воздух давлением от 0,1 МПа до 1,0 МПа, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433.

Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Принцип действия пневмоклапана редукционного основан на автоматическом изменении проходного сечения клапана при изменении давления и расхода на входе и служит для поддержания таким образом постоянного давления на выходе.

При понижении выходного давления по сравнению с давлением настройки мембрана под действием нагрузочной пружины прогибается и отжимает дроссельный клапан, увеличивая проход для воздуха и тем самым расход его и давление, а при повышении выходного давления дроссельный клапан прикрывается.

Дроссельный клапан выполнен разгруженным от действия давления на входе. Подклапанная полость изолирована от входного отверстия и соединена через сверление в дроссельном клапане с выходной полостью. Сбалансированный дроссельный клапан обеспечивает большую точность поддержания давления на выходе.

При повышенном давлении на выходе выше давления настройки, мембранный узел перемещается вверх, и дроссельный клапан закрывается. В результате сжатый воздух (избыточное давление) через сверление в клапане сброса и через специальное отверстие сбрасывается в атмосферу, давление на выходе пневмоклапана снижается до величины, определяемой настройкой нагрузочной пружины.

Настроечное устройство редукционного пневмоклапана обеспечивает плавность изменения давления на выходе в пределах всего диапазона настройки (от 0,05 МПа до 0,85 МПа).

Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия.

Пневмоклапаны могут быть установлены в любом пространственном положении.


Пример обозначения при заказе пневмоклапана с условным проходом 40 мм, присоединительной резьбой G1½" климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

**ПНЕВМОКЛАПАН
П-РК-40 УХЛ 4**

УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ



П-РК-40
П-РК-50




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров	
	П-РК-40	П-РК-50
1. Условный проход, мм	40	50
2. Присоединение пневмолиний, дюйм	G1½	G2
3. Максимальное рабочее давление, МПа	1,0	
4. Максимальное давление на входе, МПа	1,5	
5. Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,5 МПа, м³/мин, не менее	18	22
6. Диапазон настройки давления на выходе, МПа	0,05-0,85	
7. Масса, кг, не более	2,5	3,1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

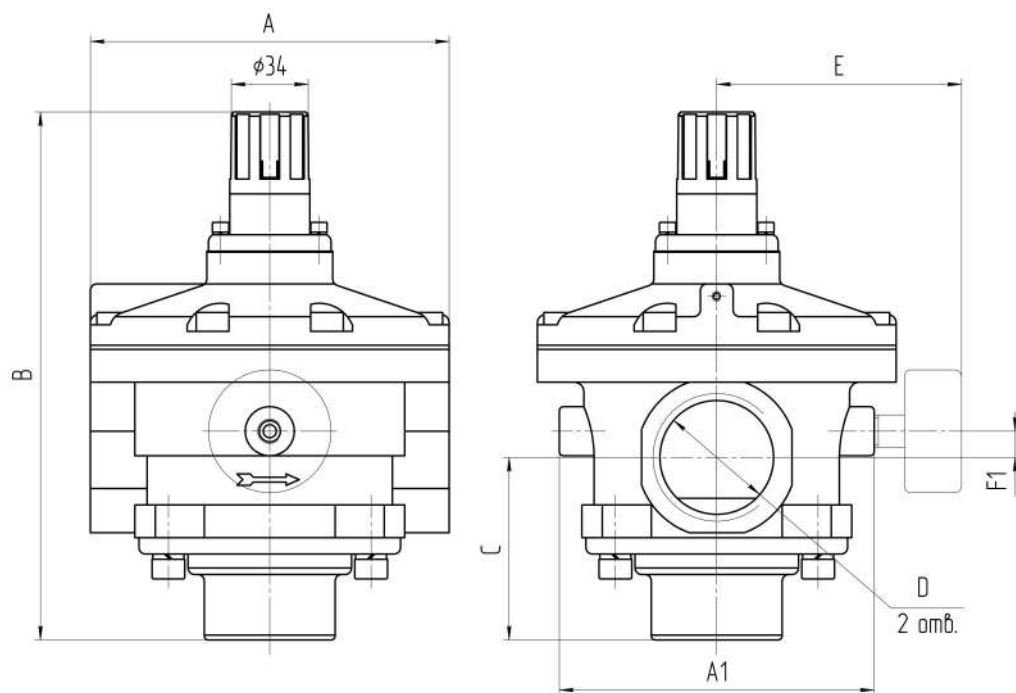

Обозначение	Размеры, мм						
	D	A	A1	B	C	E	F1
П-РК-40	G1½"	126	110	216	75	90,5	5
П-РК-50	G2"	160	140	242	90	105,5	10

ЗАКАЗАТЬ