

ЗАКАЗАТЬ



Общество с ограниченной ответственностью
"Центр Инновационных Технологий – Плюс"

Система менеджмента качества
ООО "ЦИТ-Плюс" соответствует
требованиям СТО Газпром 9001-2018
Сертификат № ОГН1.RU.1415.K00291



**СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗАГАЗОВАННОСТИ
САКЗ-МК-2-1
(бытовая)**

Руководство по эксплуатации
ЯБКЮ.421453.009-05 РЭ



Перед началом использования устройства необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации!



Продукция сертифицирована в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Сертификат соответствия СДС ГАЗСЕРТ № ЮАЧ1.RU.1406.H.00068, срок действия с 16.07.2021 по 15.07.2024 г.



Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 регистрационный номер: ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.11812/21. Срок действия с 28.04.2021 г. по 28.04.2026 г.

Не подлежит обязательной сертификации

Требуйте заполнения гарантийного талона представителями торговой и монтажной организаций. *При отсутствии в талоне информации о продавце и монтажной организации владельцу может быть отказано в праве на гарантийный ремонт.*

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1 (бытовая, в дальнейшем – система). РЭ распространяется на все исполнения системы, различающиеся составом, количеством и модификацией блоков, входящих в комплект поставки.

Монтаж, пуско-наладка и техническое обслуживание системы должны проводиться специально обученными работниками специализированной организации, имеющей право на проведение таких работ.



Система не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с элементами системы.

Запрещается использовать устройство не по назначению!

Все работы по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться только после отключения сигнализатора от сети электропитания.

С целью предотвращения преждевременного выхода из строя, следует обеспечить защиту сигнализаторов от попадания паров масла и других испарений при приготовлении пищи: разместить сигнализаторы в стороне от пути перемещения испарений к вентиляции, а также обязательно включать принудительную вентиляцию при наличии большого количества испарений.

Изображение элементов системы в настоящем РЭ приведено схематично и может отличаться от реальных, что не может служить основанием для претензий.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его технические и метрологические характеристики.

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение	4
1.2 Характеристики и параметры	4
1.3 Стандартный комплект поставки	5
1.4 Работа системы	5
1.5 Маркировка	7
1.6 Упаковка	7
2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	7
2.1 Сигнализаторы загазованности СЗ-1-1ГТ и СЗ-3-1ГТ	7
2.2 Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2ВТ	8
2.3 Клапан запорный газовый КЗЭУГ	9
2.3 Пульт контрольный ПК-2	10
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	11
3.1 Эксплуатационные ограничения	11
3.2 Меры безопасности	11
3.3 Указания по монтажу	12
3.4 Подготовка к эксплуатации	13
3.5 Использование изделия	14
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	15
4.1 Общие указания	15
4.2 Меры безопасности	15
4.3 Техническое обслуживание	16
4.4 Техническое освидетельствование	16
4.5 Сведения по утилизации	17
4.6 Возможные неисправности и способы устранения	17
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	19
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	20
7 МАРКИРОВКА	20
8 УПАКОВКА	20
Приложение А – Схема размещения	22
Приложение Б – Схема соединений	23
Приложение В – Цветовая маркировка проводов кабелей	24
Приложение Г – Разметка крепежных отверстий	25
Приложение Д – Методика настройки СЗ-1-1ГТ, СЗ-3-1ГТ	26
Приложение Е – Методика настройки СЗ-2-2ВТ	28

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Система предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций оксида углерода (угарный газ, далее – СО) и углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-2014, или метана CH_4), (далее – СН), или паров сжиженных углеводородов (далее СУГ) в атмосфере помещений потребителей газа.

Система применяется в жилых одно- и многоквартирных домах, коттеджах, дачах и других сооружениях коммунально-бытового назначения, где газ используется для отопления и приготовления пищи и служит для оповещения о наличии опасных концентраций контролируемого газа и управления запорным клапаном топливоснабжения.

Системы выпускаются в исполнениях:

САКЗ-МК-2-1 для контроля СО и СН;

САКЗ-МК-2-1-ОС для контроля СО и СУГ;

САКЗ-МК-2-1-О для контроля только СО.

1.2 Характеристики и параметры

Концентрация срабатывания по СН (СУГ)*, %НКПРП	(10±5)
Концентрация срабатывания по СО, мг/м ³	
уровень «Порог 1»	(20±5)
уровень «Порог 2»	(100±25)
Время срабатывания при загазованности, с, не более:	
по СН (СУГ)	15
по СО	45
Время установления рабочего режима (прогрева), с, не более	30
Напряжение питания	от 190 до 253В ~ (50±1) Гц
Потребляемая мощность, В·А, не более	15
Примечание – *Значение НКПРП для метана (бутана) – ГОСТ 31610.20-1-2020	

Условия эксплуатации:

– температура окружающей среды: от минус 10 до плюс 40°С

– относительная влажность воздуха при Т=25°С: от 20 до 80 %

– атмосферное давление: от 86 до 106,7 кПа

В контролируемых помещениях содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69, не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

Назначенный срок службы (при условии замены сенсоров, выработавших свой ресурс и соблюдении требований настоящего РЭ) – 12 лет.

Установленный срок службы сенсоров в сигнализаторах – 5 лет. Наличие в воздухе вредных или агрессивных примесей, или частиц сокращает срок службы сенсоров.

1.3 Стандартный комплект поставки

1 Сигнализатор СЗ-1-1ГТ (СН) или СЗ-3-1ГТ (СУГ).

2 Сигнализатор СЗ-2-2ВТ (СО);

3 Клапан.

4 Кабель связи

5 Кабель клапана.

По отдельному заказу в состав системы может входить пульт контрольный ПК-2 с кабелем длиной 10 м.

К системе допускается подключать GSM-извещатель типа GSM5-105 или аналогичный.

Соединительные кабели оснащены разъемами для быстрого соединения и не требуют разделки при монтаже (за исключением GSM извещателя).

1.4 Работа системы

Система обеспечивает:

а) индикацию включенного состояния и постоянную самодиагностику;

б) звуковую и световую сигнализации:

– при загазованности, превышающей установленные пороговые значения;

– закрытого состояния клапана;

– неисправности клапана или соединительного кабеля;

в) закрытие клапана при загазованности, превышающей установленные значения и при неисправности системы;

г) запоминание состояния сигнализации после снижения концентрации газа ниже порогового уровня.

При подаче напряжения питания включится индикатор «Питание» на сигнализаторах (и пульте) и прозвучит короткий звуковой сигнал. Во избежание ложных срабатываний блокируются выходные сигналы, и начинается прогрев сенсора.

Блокировка сигнализаторов автоматически снимается через 30 с. Индикаторы «Питание» светятся постоянно. Сигнализаторы непрерывно анализируют окружающий воздух на содержание контролируемых газов.

1.4.1 Работа системы с контролем СН (СУГ) и СО:

а) концентрация СН (СУГ) равна или превышает значение «Порог»:

- включается звуковой сигнал и индикатор «Порог» на СЗ-1(3)-1ГТ;
- включится звуковой сигнал и индикатор «Внешний порог» на СЗ-2-2ВТ;
- до закрытия клапана – мигает индикатор «Обрыв клапана» на СЗ-2-2ВТ;
- закроется клапан, включится индикатор «Клапан закрыт» на СЗ-2-2ВТ.

б) снижение концентрации СН (СУГ) ниже значения «Порог»: сигнализация останется включенной до момента сброса кнопкой «Контроль».

в) отсоединение или обрыве кабеля, связывающего сигнализаторы:

- включится звуковой сигнал;
- включится индикатор «Внешний порог» на СЗ-2-2ВТ;
- индикатор «Питание» на СЗ-2-2ВТ переключится в мигающий режим.

г) концентрация СО равна или превышает значение «Порог 1»:

- на СЗ-2-2ВТ начнет мигать индикатор «Порог»;
- включится звуковой сигнал «четыре коротких/пауза».

д) концентрация СО равна или превышает значение «Порог 2»:

- индикатор «Порог» на СЗ-2-2ВТ будет постоянно светиться;
- включится звуковой сигнал «длинный сигнал/пауза»;
- появится выходной сигнал для закрытия клапана;
- до закрытия клапана – мигает индикатор «Обрыв клапана» на СЗ-2-2ВТ;
- закроется клапан, на СЗ-2-2ВТ включится индикатор «Клапан закрыт».

е) снижение концентрации СО ниже значений «Порог 2» и «Порог 1»:

звуковая сигнализация и индикатор «Порог СО» на СЗ-2-2ВТ останутся включенными.

ж) снижение концентрации СО ниже значения «Порог 1», если значение «Порог 2» не было достигнуто: звуковая сигнализация и индикатор «Порог» отключатся автоматически.

и) отсоединение или неисправность клапана: включится звуковой сигнал и индикатор «Обрыв клапана» на СЗ-2-2ВТ.

к) отключение напряжения питания: клапан останется открытым (заводские настройки).

Примечания:

1 Для закрытия клапана при отключении электропитания необходимо установить переключатель S1.4 в положение ON (см. п. 2.2).

2 При наличии пульта на нем будут дублироваться звуковой и световые сигналы «Порог», «Отказ», «Клапан» (закрытое состояние).

1.4.2 В системе с контролем только СО выполняются требования пунктов 1.4.1 г – к.

1.5 Маркировка

На транспортную тару наносятся согласно ГОСТ 14192-96: манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Бережь от влаги», «Ограничение температуры»; наименование грузополучателя и пункт назначения; наименование грузоотправителя и пункт отправления; масса брутто и нетто.

1.6 Упаковка

Составные части системы упаковываются в транспортную тару - ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или другую тару, обеспечивающую сохранность системы при транспортировании. Упаковка сигнализатора и пульта - вариант ВУ-П-Б-8 по ГОСТ 23216-78.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

2.1 Сигнализаторы загазованности СЗ-1-1ГТ и СЗ-3-1ГТ

Сигнализаторы предназначены для непрерывного автоматического контроля содержания горючего газа в атмосфере помещений потребителей газа и служат для оповещения световым и звуковым сигналами о наличии опасных концентраций: СЗ-1-1ГТ: природного газа (метана); СЗ-3-1ГТ: паров сжиженного газа. Сигнализатор способен управлять импульсным клапаном.

Способ отбора пробы – диффузионный.

Технически характеристика сигнализаторов приведены в паспорте.

Внешний вид сигнализатора приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид сигнализатора

На лицевой панели расположены кнопка «Контроль», индикаторы «Питание», «Порог», «Клапан закрыт», «Обрыв клапана», отверстия в зоне звукового излучателя и для доступа воздуха к сенсору.

На боковой стороне – отверстие для доступа к резистору «Калибровка». Отверстие заклеено шильдиком-пломбой для предотвращения несанкционированных действий.

Под крышкой клеммного отсека расположены разъемы типа TJA-6P6C (RJ12) для подключения клапана и внешнего устройства. На тыльной стороне имеется переключки типа клапана.

Сигнализатор оснащен сетевым кабелем длиной не менее 1,5 м. По заказу возможна поставка сигнализатора с другой длиной сетевого кабеля.

2.2 Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2ВТ

Сигнализатор предназначен для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода в атмосфере помещений в атмосфере помещений и выдачи световых и звуковых сигналов при концентрациях, равных или превышающих сигнальные уровни. Способ отбора пробы – диффузионный.

Технически характеристика сигнализатора приведены в паспорте.

Внешний вид сигнализатора приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Внешний вид сигнализатора СЗ-2-2ВТ

На лицевой панели расположены индикаторы, отверстия для доступа воздуха к сенсору и в зоне звукового излучателя.

На тыльной стороне расположены отверстия для доступа к кнопкам настройки, обозначенные символами «треугольник», «1», «2», группа переключателей «Конфигурация». Назначение переключателей:

S1.1 – Реакция на внешний сигнал «Порог»:

(ON – Не реагировать, OFF – Срабатывание)

S1.2 – Реакция на внешний сигнал «Отказ»:

(ON – Не реагировать, OFF – Срабатывание)

S1.3 – Тип клапана: (ON – КЗЭУГ или КЗГЭМ-У, OFF – другой)

S1.4 – Реакция на отключение электроэнергии:

(ON – Клапан закрыть, OFF – оставить открытым).

Под крышкой клеммного отсека расположены разъемы типа Т1А-6Р6С (RJ12) для подключения клапана, пульта, или другого сигнализатора.

Сигнализатор оснащен сетевым кабелем длиной не менее 1,5 м. По заказу возможна поставка сигнализатора с другой длиной сетевого кабеля.

2.3 Клапан запорный газовый КЗЭУГ

Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ (далее – клапан) предназначен для использования в качестве запорного элемента газопроводов. Внешний вид приведен на рисунке 3, схема – на рисунке 4.


Основные технические характеристики приведены в паспорте на клапан. Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ 9544-2005.

При нажатии на кнопку 3 запорный элемент клапана 5 поднимается и фиксируется.



Рисунок 3 – Внешний вид клапана КЗЭУГ.

При подаче импульсного сигнала – опускается вниз и прижимается к седлу, перекрывая поступление газа.

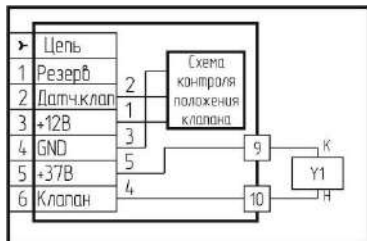

Клапан имеет встроенный бесконтактный датчик положения, позволяющий контролировать состояние клапана дистанционно – на устройстве, управляющем клапаном.

Клапан потребляет энергию только в момент закрытия. В открытом состоянии не создает посторонних шумов и вибрации.

Рисунок 4 – Клапан КЗЭУГ. Схема электрическая принципиальная.

ВНИМАНИЕ! Корпус клапана опломбирован. Несанкционированная разборка клапана лишает владельца гарантии!

2.3 Пульт контрольный ПК-2

Пульт предназначен для работы в составе систем контроля загазованности САКЗ-МК и позволяет дистанционно контролировать состояние системы. Внешний вид пульта приведен на рисунке 5.



На лицевой панели расположены индикаторы «Порог», «Отказ», «Клапан», «Питание» и отверстия в зоне звукового излучателя.

Под крышкой клеммного отсека расположен разъем типа ТЛ1А-6Р6С (RJ12) для подключения кабеля связи.

Питание пульта осуществляется по кабелю связи от сигнализатора.

При включении устройства в нормальном режиме светится индикатор «Питание».

При поступлении внешнего сигнала включаются соответствующие индикаторы и звуковой сигнал.

Рисунок 5 – Внешний вид пульта.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

Система должна эксплуатироваться в помещениях, исключаящих ее загрязнение. В атмосфере помещений содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная.

Установленный срок службы сенсоров в сигнализаторах – 5 лет. Наличие в воздухе посторонних вредных или агрессивных примесей или частиц сокращает срок службы сенсоров. Сенсоры, выработавшие свой ресурс, подлежат замене.

3.2 Меры безопасности



Во избежание несчастных случаев и аварий перед началом работы с системой необходимо изучить настоящее РЭ.

При повреждении сетевого кабеля, его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Монтажные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими право на выполнение таких видов работ, в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.

К монтажу допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

При монтаже и эксплуатации действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с ФНИП "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления", ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 и СП 62.13330.2011.

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования, изложенные в "Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на элементах системы или давления рабочей среды в трубопроводе; проводить сварочные или другие работы, связанные с нагревом клапана и присоединенного к нему трубопровода, разбирать, регулировать клапан.

3.3 Указания по монтажу

При монтаже не допускаются удары по корпусам сигнализатора и клапана.

Сигнализаторы СЗ-1-1ГТ и СЗ-3-1ГТ способны контролировать площадь в радиусе до 5 м (около 80 м²), СЗ-2-2ВТ – в радиусе до 8 м (около 200 м²). Место установки должно быть определено в проектной документации.

Сигнализаторы должны устанавливаться не ближе 50 см от форточек и мест притока воздуха, в местах наиболее вероятного скопления газа: СЗ-1-1ГТ – на расстоянии 10 - 20 см от потолка; СЗ-3-1ГТ – на расстоянии 15 - 25 см от пола; СЗ-2-2ВТ – на высоте от 1,5 м до 1,8 м.

Примечание – От газового прибора сигнализаторы должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем условия эксплуатации, приведенные в п.1.2 настоящего РЭ.

Пример расположения элементов системы приведен в приложении А, схема соединений – в приложении Б. Цветовая маркировка проводов кабелей – в приложении В.

Схема подключения GSM извещателя приведена в руководстве по эксплуатации на GSM извещатель.

Клапан должен устанавливаться в соответствии с требованиями проектной документации в месте, обеспечивающем свободный доступ к кнопке открытия клапана. Клапан КЗЭУГ может устанавливаться как на вертикальном, так и на горизонтальном участке трубопровода, КЗГЭМ-У – только на горизонтальном. При установке на горизонтальном участке кнопка открытия должна располагаться снизу.



С целью предотвращения преждевременного выхода клапана из строя из-за возможных загрязнений внутри трубопровода, перед ним рекомендуется устанавливать газовый фильтр типа ФГ или аналогичный.

Монтаж в общем случае выполняется в следующей последовательности:

- а) определить места установки составных частей системы;
- б) установить клапан на трубопроводе;
- в) подготовить отверстия для крепления сигнализаторов – рекомендуемые размеры и расположение крепежных отверстий приведены в приложении Г;
- г) монтажные панели сигнализаторов закрепить на стене с помощью дюбелей из комплекта поставки или других метизных изделий диаметром 4 мм;
- д) установить розетки, подключить их к сети 230В~;

- е) проложить кабели связи и клапана;
- ж) установить перемычку типа клапана сигнализатора СЗ-1-1ГТ (СЗ-3-1ГТ) в нижнее положение (см. рисунок 1);
- и) в зависимости от применения установить переключатели «Конфигурация» сигнализатора СЗ-2-2ВТ в соответствующие положения (см. п. 2.2);
- к) снять крышки клеммных отсеков сигнализаторов;
- л) подвесить сигнализаторы на монтажные панели;
- м) в разъем «Клапан» СЗ-1-1ГТ (СЗ-3-1ГТ) должен быть установлен имитатор клапана ЯБКЮ.423142.002 из комплекта поставки сигнализатора;

Примечание – Сигнализатор поставляется с имитатором, установленным в разъем «Клапан».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ИМИТАТОР КЛАПАНА В РАЗЪЕМ «ВЫХОД».

- н) подключить кабели к разъемам сигнализатора;
- о) при необходимости выломать в основании нужное количество окон для кабелей;
- п) установить крышки клеммных отсеков на место.

3.4 Подготовка к эксплуатации

3.4.1 Провести внешний осмотр элементов системы и убедиться в отсутствии повреждений корпусов, кабеля питания, соединительных кабелей и разъемов.

3.4.2 Проверить герметичность соединений клапана:

- закрыть газовые краны на газопотребляющем оборудовании;
- открыть клапан кнопкой 3 (см. рисунок 3);
- подать газ в газопровод и убедиться в герметичности стыковочных соединений с помощью мыльной эмульсии или газоиндикатора.

3.4.3 Включить сетевые кабели питания в розетки, при этом должны включиться индикаторы «Питание» на сигнализаторах и пульте.

3.4.4 Проверить срабатывание системы:

- а) нажать и удерживать кнопку «Контроль» на СЗ-1-1ГТ (СЗ-3-1ГТ):
 - на сигнализаторе включится индикатор «Порог» и звуковой сигнал;
 - на СЗ-2-2ВТ включатся звуковой сигнал и индикатор «Внешний порог»;
 - включится индикатор «Порог» и звук на пульте (при наличии пульта);
 - кнопку отпустить;
- б) нажать и удерживать кнопку «Контроль» на СЗ-2-ВТ:
 - на СЗ-2-2ВТ и пульте включатся все индикаторы и звуковой сигнал;

– убедиться, что клапан закрылся по характерному щелчку, прекращению подачи газа на оборудование, включению индикатора «Клапан закрыт» на СЗ-2-2ВТ;

– кнопку отпустить.

3.4.5 В необходимых случаях допускается проверять работу сигнализаторов подачей поверочной газовой смеси (ПГС) состава:

– для СЗ-1-1ГТ – (СН+воздух) с объемной долей метана ($0,66 \pm 0,04$) %об ($(15 \pm 0,9)$ % НКПРП);

– для СЗ-2-2ВТ – (СО+воздух) с концентрацией СО от 160 мг/м^3 до 200 мг/м^3 ;

– для СЗ-3-1ГТ–(бутан (С₄Н₁₀)+воздух) с объемной долей бутана ($0,21 \pm 0,02$) ($(15 \pm 1,1)$ % НКПРП);

а) открыть клапан;

б) подать на сенсор сигнализатора ПГС;

в) убедиться в срабатывании световой и звуковой сигнализаций;

г) убедиться, что клапан закрылся.

Примечание – Смесь подается с расстояния около 0,5 см в центр отверстия для сенсора или в заранее установленную насадку для подачи ПГС.

3.4.6 Проверить герметичность затвора клапана:

а) убедиться в закрытом состоянии клапана: индикатор «Клапан закрыт» должен светиться; в противном случае закрыть клапан (см.п.3.4.4б);

б) проверить герметичность клапана с помощью пузырьковой камеры или газоиндикатора с чувствительностью не менее 0,001 % по объему. Протечка должна отсутствовать.

3.4.7 При положительных результатах проверки система готова к работе.

3.5 Использование изделия

К эксплуатации системы допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее РЭ.

В процессе эксплуатации для открытия клапана необходимо кратковременно нажать до упора кнопку 3 (см. рисунок 3). В момент нажатия возможна небольшая протечка газа, которая прекращается после отпускания кнопки.

3.5.1 При срабатывании сигнализатора СЗ-2-2ВТ по уровню «Порог 1» (мигание индикатора «Порог», звуковой сигнал), необходимо проветрить помещение и принять меры к обнаружению и устранению причины или источника повышенной концентрации СО.

3.5.2 При срабатывании сигнализатора СЗ-1-1ГТ (СЗ-3-1ГТ) или СЗ-2-2ВТ по уровню «Порог 2» необходимо:

- выключить газовые и электроприборы;
- проветрить помещение;
- принять меры к обнаружению и устранению причины утечки или источника повышенной концентрации газа в помещении.

Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин утечки, и снижении концентрации газа до допустимых значений после проветривания помещения.

После снижения концентраций до допустимых значения сигналы аварий (световые и звуковые) снимаются нажатием кнопки «Контроль» на сигнализаторе.

При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную газовую службу.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в п. 4.6 настоящего РЭ.



При проведении ремонта в помещении, где установлена система, с применением красок, растворителей, других горючих жидкостей и едких веществ, необходимо:

- отключить систему;
- демонтировать сигнализатор и пульт;
- укрыть клапан и пульт для защиты от строительных и отделочных материалов.

Примечание – Если снимать пульт нецелесообразно, допускается защитить его так же, как клапан.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

4.1 Общие указания

Работы по обслуживанию системы в планово-предупредительном порядке, а также ремонт проводят работники обслуживающей организации, имеющей право на выполнение соответствующих видов работ, и прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

4.2 Меры безопасности



Запрещается проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на элементах системы или давления газа в трубопроводе.

При обслуживании и ремонте действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ФНиП «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования техники безопасности, изложенные в "Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

4.3 Техническое обслуживание

Потребитель на месте эксплуатации при каждом пользовании газовыми приборами проводит внешний осмотр в соответствии с п. 3.4.1, а также – не реже одного раза в год – проверяет работоспособность в соответствии с пп. 3.4.4.

Плановое техническое обслуживание (далее – ТО) системы проводят работники обслуживающей организации на месте эксплуатации не реже одного раза в 3 года. Объем работ приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Объем технического обслуживания

Пункт РЭ	Наименование объекта ТО и работы
3.4.1, 3.4.2	Проверка герметичности прокладочных и стыковочных соединений клапана
3.4.1, 3.4.3–3.4.5	Проверка срабатывания клапана
3.4.1, 3.4.6	Проверка герметичности затвора клапана

4.4 Техническое освидетельствование

В соответствии с ч.1 ст.13 ФЗ-102 от 26.06.2008, если система применяется в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, – требуется проведение периодической поверки сигнализаторов, а после их ремонта – первичной поверки.

Данное требование не распространяется на физических лиц – владельцев средств измерений. Тем не менее, для исключения ложных срабатываний и отказов рекомендуется не реже одного раза в год проводить настройку и калибровку сигнализаторов.

Перед поверкой необходимо провести ежегодное ТО с проверкой и, при необходимости, – настройкой порогов срабатывания в соответствии с приложениями Д, Е. Настройка проводится организацией, имеющей соответствующее оборудование и право на проведение таких работ.

Поверка проводится органами по стандартизации и метрологии по документу:

– для СЗ-1-1ГТ: МП-360/10-2021 «Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1. Методика поверки». Интервал между поверками – 1 год;

– для СЗ-2-2ВТ: МП-446/03-2022 «ГСИ. Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2. Методика поверки». Интервал между поверками – 1 год;

– для СЗ-3-1ГТ: МП-038/04-2018. «Сигнализаторы загазованности сжиженным газом типа СЗ-3. Методика поверки». Интервал между поверками – 1 год;

После поверки на месте эксплуатации проверяют срабатывание в соответствии с п. 3.4.4.

4.4.2 Действия по истечении срока службы.

По истечении срока службы система должна быть утилизирована.

Изготовитель не гарантирует безопасность использования системы по истечении срока службы.

4.5 Сведения по утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не оказывают вредного воздействия на человека.

Утилизация заключается в приведении изделия в состояние, исключающее возможность его повторного использования по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков. Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

4.6 Возможные неисправности и способы устранения

Возможные неисправности сигнализаторов, причины, вызывающие их и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Возможные неисправности и способы устранения

Признаки и внешнее проявление неисправности	Возможные причины	Указания по устранению
При включении в сеть не светятся индикаторы «Питание» на сигнализаторах и пульте	1 Отсутствует напряжение в электросети или неисправна розетка	Устранить неисправность
	2 Неисправность шнура питания или сигнализатора	
Мигает индикатор «Питание» на СЗ-2-2ВТ	1 Нет связи с сигнализатором СЗ-1-1ГТ (СЗ-3-1ГТ) 2 Неисправность сигнализатора СЗ-1-1ГТ (СЗ-3-1ГТ) или СЗ-2-2ВТ	
Мигает индикатор «Питание», светится «Обрыв клапана», клапан не срабатывает, работает звуковая сигнализация	1 Обрыв линии связи с клапаном. 2 Неисправность клапана	Вызвать представителя обслуживающей организации
Срабатывает сигнализатор (включается световая и звуковая сигнализация) при отсутствии загазованности	1 Нарушена настройка порогов срабатывания 2 Неисправность сигнализатора или линии связи	
При загазованности выше нормы отсутствует звуковая и/или световая сигнализация, не срабатывает клапан	1 Нарушена настройка порогов срабатывания 2 Неисправность сигнализатора	
При отсутствии в составе системы клапана, светится «Обрыв клапана», работает звуковая сигнализация	Отсутствует имитатор клапана ЯБКЮ.423142.002 (см. п. 3.3м настоящего РЭ)	Установить имитатор

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4215-004-96941919-2007 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в настоящем РЭ, а также требований к поверке (калибровке) сигнализаторов.



Периодическая поверка (калибровка) сигнализаторов в объеме: проверки функционирования, корректировки порогов срабатывания и поверки не входит в гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления (приемки). Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления (приемки).

При отсутствии в гарантийном и отрывном талонах даты продажи и штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (приемки).

При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя система подлежит бесплатному ремонту или замене. В гарантийный ремонт изделие принимается вместе с настоящим РЭ.

В гарантийном ремонте может быть отказано, если:

- истек гарантийный срок эксплуатации;
- повреждена, неразборчива или отсутствует маркировка с заводским номером на корпусе изделия, входящего в состав системы, либо заводской номер на корпусе изделия, входящего в состав системы не совпадает с заводским номером, записанным в свидетельстве о приемке;
- повреждены или отсутствуют заводские пломбы или пломбы сервисного центра;
- нарушены условия хранения, транспортирования, эксплуатации (наличие механических повреждений, следов краски, побелки и т.п.);
- устройство повреждено умышленными или ошибочными действиями;
- засорение запорного элемента клапана вследствие отсутствия фильтра;
- монтаж, ремонт или внесение конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими права проведения таких работ;
- нарушены требования к поверке сигнализатора (истек срок поверки, поверка проведена организацией, не аккредитованной в Росстандарте);
- повреждение клапана вследствие попадания внутрь посторонних предметов;
- воздействие на изделие стихийного бедствия (пожар, наводнение, молния и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца.

Изготовитель: ООО "ЦИТ-Плюс"
410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселе-
лок, д. 44 "Б";
телефоны: (8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23;

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Система должны храниться в условиях, соответствующих группе 3 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения системы содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Упакованная система может транспортироваться любым закрытым видом транспорта, кроме самолетов. Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - легкие (Л) по ГОСТ 23216-78.

Условия транспортирования в зависимости от воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы 3 по ГОСТ 15150-69.

7 МАРКИРОВКА


На транспортную тару наносятся согласно ГОСТ 14192-96 манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры»; наименование грузополучателя и пункт назначения, наименование грузоотправителя и пункт отправления, масса брутто и нетто.

8 УПАКОВКА

Внутренняя упаковка сигнализатора и пульта – вариант ВУ-П-Б-8 по ГОСТ 23216-78.


Составные части системы упаковываются в транспортную тару - ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или другую тару, обеспечивающую сохранность системы при транспортировании.

Приложение А – Схема размещения

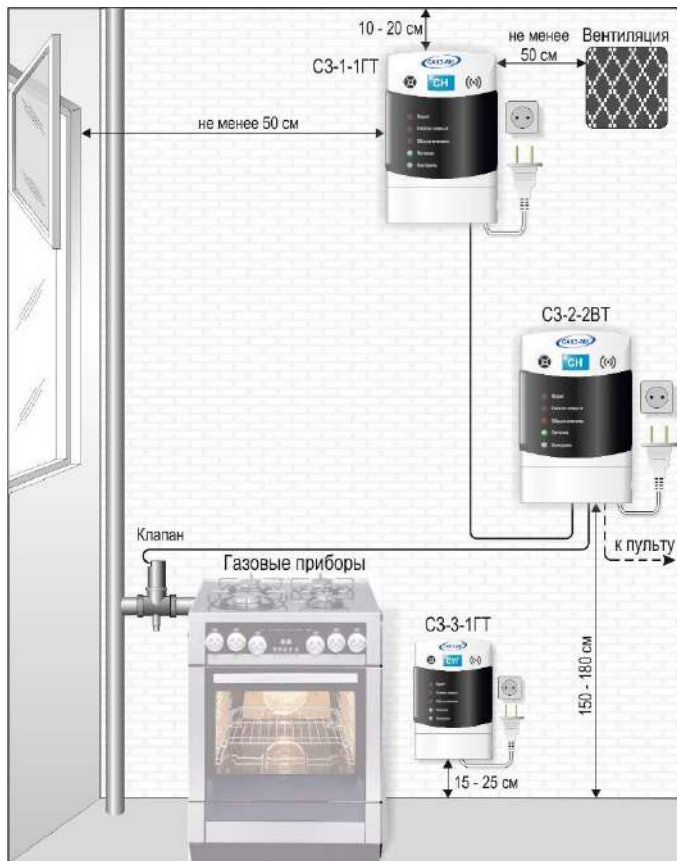


Запорный газовый кран условно не показан.


Приложение В – Цветовая маркировка проводов кабелей

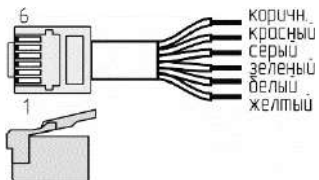

Вилка TR6P6C
на кабель
ЯБКЮ.685611.108

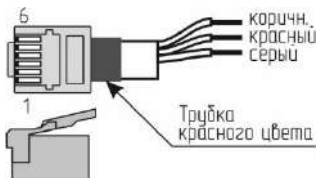


Вилка TR6P6C
на кабель
ЯБКЮ.685611.108-01

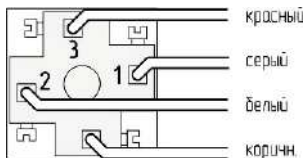

Розетка
G2U3000-SK-1G
на кабель
ЯБКЮ.685611.109-01

Приложение Г – Разметка крепежных отверстий

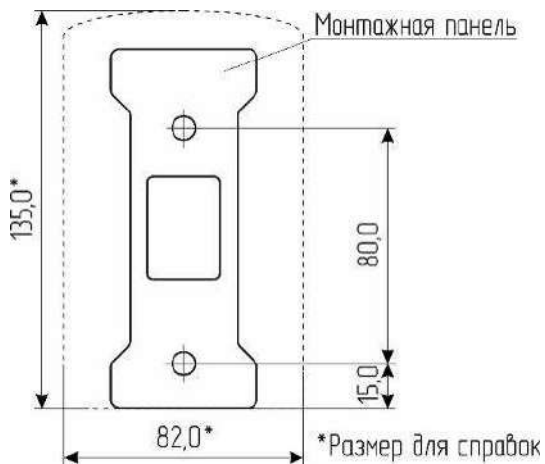

Приложение Д – Методика настройки СЗ-1-1ГТ, СЗ-3-1ГТ

Настройку в процессе эксплуатации рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

Условия проведения настройки, средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы приведены в приложении Ж настоящего РЭ.

Сигнализатор должен быть выдержан в условиях проведения настройки в течение 2 часов. Баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре настройки порогов срабатывания в течение 24 часов.

При настройке СЗ-1-1ГТ должны быть использованы газовые смеси, приведенные в таблице Д.1, при настройке СЗ-3-1ГТ – в таблице Д.2. Расход газовых смесей установить равным (19 ± 1) л/ч по шкале ротаметра.

Таблица Д.1

№ ПГС	Наименование ПГС	Номер ПГС по Госреестру, ТУ	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СН ₄ + воздух	3904-87	$(0,44 \pm 0,04)$ %об или $(10 \pm 0,9)$ % НКПРП
3		3905-87	$(0,88 \pm 0,06)$ %об или $(20 \pm 1,4)$ % НКПРП

Таблица Д.2

№ ПГС	Наименование ПГС	Номер ГСО (ЭМ ВНИИМ)	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	С ₄ Н ₁₀ + воздух	Генератор газовых смесей ГГС-03-03 в комплекте с ГСО-ПГС бутан-воздух (номер по реестру ГСО-ПГС 9126-2008, номинальное значение объемной доли бутана 0,7 %) в баллоне под давлением по ТУ 6-16- 2956-92	$(0,14 \pm 0,02)$ % (об.д.) $(10 \pm 1,1)$ % НКПРП

Примечания.

1 ПНГ – поверочный нулевой газ.

2 Допускается вместо ПГС № 1 подавать атмосферный воздух, или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин.

Д.3 Перед проведением настройки необходимо:

– в разъем «Клапан» установить имитатор клапана, установить насадку для ПГС;

– собрать схему в соответствии с рисунком Ж.1 приложения Ж;

– подать на сигнализатор питание и прогреть его в течение 30 минут.

Примечание – Допускается свечение индикатора «Клапан закрыт».

Д.4 Настройку выполнить в следующей последовательности:

– подавать ПГС № 1 в течение не менее 30 секунд;

– подавать ПГС № 2 в течение не менее 30 секунд;

– если сигнализатор сработал, вращением переменного резистора «Калибровка» против часовой стрелки добиться отключения светового и звукового сигналов;

– вращением переменного резистора «Калибровка» по часовой стрелке добиться включения индикатора «Порог» и звукового сигнала;

– подать ПГС № 1 в течение не менее 30 секунд.

Д.5 По окончании настройки отключить питание сигнализатора, снять насадку, разобрать схему и опломбировать отверстие «Калибровка».

Приложение Е – Методика настройки СЗ-2-2ВТ

Настройку порогов срабатывания в процессе эксплуатации рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

Условия проведения настройки, средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы приведены в приложении И настоящего РЭ.

Сигнализатор должен быть выдержан в условиях проведения настройки в течение 2 часов.

Баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре настройки порогов срабатывания в течение 24 часов.

Для настройки используют ПГС в соответствии с таблицей Е.1

Таблица Е.1 Перечень ПГС для проведения настройки

№ ПГС	Наименование ПГС	Номер ПГС по Госреестру, ТУ	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СО + воздух	3843-87	(17 ± 2) млн ⁻¹ или $(19,9 \pm 2,3)$ мг/м ³
3		3847-87, 4265-88	(86 ± 7) млн ⁻¹ или $(100,6 \pm 8,2)$ мг/м ³

Расход газовых смесей установить равным $(0,5 \pm 0,1)$ л/мин.

Допускается вместо подачи ПГС № 1 подавать атмосферный воздух, или выдержать сигнализатор в течение 3 мин на атмосферном воздухе.

Е.1 Перед проведением настройки необходимо:

Е.1.1 Пометить положение переключателей S2.1, S2.2, S2.3, затем установить S2.1, S2.2 в положение «ON», S2.3 – в положение «OFF»;

Е.1.2 Установить в разъем «Клапан» имитатор из комплекта поставки;

Е.1.3 Установить на сигнализатор насадку для ПГС и собрать схему в соответствии с рисунком Ж.1 приложения Ж.

Е.1.4 Нажать на сигнализаторе кнопку «Контроль» и подать питание – прозвучит короткий звуковой сигнал.

Е.1.5 Отпустить кнопку «Контроль» – включатся индикаторы «Обрыв клапана» и «Клапан закрыт».

Е.1.6 Дождаться окончания прогрева. По окончании прогрева индикатор «Питание» должен светиться постоянно.

Примечание – При проведении настройки возможно свечение индикатора «Клапан закрыт», что не является признаком неисправности.

Е.2 Порядок настройки

Е.2.1 Однократно нажать кнопку «Калибровка» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал и погаснуть индикаторы «Внешний» и «Клапан»;

Е.2.2 Подать на датчик сигнализатора ПГС № 1 в течение не менее 30 секунд;

Е.2.3 Нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал и начать мигать индикатор «Порог».

Если необходимо пропустить процедуру настройки первого порога – нажать кнопку «Калибровка» и пропустить пункт Е.2.4;

Е.2.4 Настройка первого порога:

а) подавать на датчик сигнализатора ПГС № 2 в течение не менее 30 секунд;

б) нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал и индикатор «Порог» должен переключиться в режим постоянного свечения.

Если необходимо пропустить процедуру настройки второго порога – нажать кнопку «Калибровка» и пропустить пункт Е.2.5;

Е.2.5 Настройка второго порога:

а) подавать на датчик сигнализатора ПГС № 3 в течение не менее 30 секунд;

б) нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал и погаснуть индикатор «Порог».

Е.3 После настройки:

– подать ПГС № 1 в течение не менее 30 секунд;

– отключить питание сигнализатора;

– отключить сигнализатор от схемы;

– снять насадку;

– вернуть переключатели S2.1, S2.2, S2.3 в положения до настройки;

– опломбировать отверстия кнопок «Калибровка».

ООО "ЦИТ-Плюс", 410010, Российская Федерация,
г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 «Б»
(8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23

ЗАКАЗАТЬ