

ЗАКАЗАТЬ

ООО НПФ «БИТЕК»

БиСТАРТ® 2.0

ПУСКАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

**ПУСКАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ
БСТ2-Н3**

Модели до 110А



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БМДК.648600.019-13РЭ**



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1 Назначение.....	4
1.2 Внешний вид.....	5
1.3 Функциональные возможности	5
1.4 Технические характеристики	6
1.5 Состав и устройство пускателя	8
1.6 Подключение и управление электродвигателем	10
1.7 Настройка параметров работы и сохранение параметров	12
1.8 Функция безударного пуска без снижения быстродействия	13
1.9 Защитное отключение и диагностика.....	14
1.10 Индикация истории аварий.....	15
1.11 Индикация тока электродвигателя	15
1.12 Контроль силового подключения при остановке	16
1.13 Маркировка и пломбирование	16
1.14 Упаковка	16
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	17
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	17
2.2 Подготовка пускателя к использованию	17
2.3 Использование пускателя	17
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	18
3.1 Общие указания	18
3.2 Меры безопасности.....	18
3.3 Порядок технического обслуживания	18
3.4 Возможные неисправности и методы их устранения.....	18
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	19
5 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	19
Приложение А Габаритно-установочные размеры	20

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения возможностей и требований по эксплуатации пускателей бесконтактных **БСТ2-Н3**, предназначенных для прямого пуска и защиты электродвигателей (далее – пускатели).

Настоящее РЭ содержит описание, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования и хранения пускателей **БСТ2-Н3**.

ВНИМАНИЕ!

К работе с пускателями допускаются лица, имеющие допуск к эксплуатации электроустановок до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Пускатели бесконтактные **БСТ2-Н3** серии «**БиСТАРТ 2.0-Н**» – это полупроводниковые (тиристорные) пускатели, предназначенные для прямого пуска электродвигателей с дополнительными функциями электронных защит и диагностики.

1.1.2 Полупроводниковая коммутация обеспечивает высокий ресурс включений при частых коммутациях, отсутствие искрения и механического износа, минимальный уровень коммутационных помех. Тиристоры пускателей имеют необходимый запас для коммутации высоких пусковых токов электродвигателя.

1.1.3 Диапазон мощностей подключаемых электродвигателей от 0.04 до 55 кВт.

1.1.4 Перечень исполнений пускателей **БСТ2-Н3** приведен в Таблице 1.

Таблица 1 – Перечень исполнений

Ток, А	Диапазон мощности ЭД, кВт	Напряжения входов управления, В			ИП 24В (сухой контакт), 24В, 36В, 42В, 48В AC/DC
		220В, 380В AC/DC	110В, 127В AC/DC	24В, 36В, 42В, 48В AC/DC	
3	0,04...1,1	БСТ2-Н30-03	БСТ2-Н31-03	БСТ2-Н32-03	БСТ2-Н33-03
6	0,4...2,2	БСТ2-Н30-06	БСТ2-Н31-06	БСТ2-Н32-06	БСТ2-Н33-06
12	1,5...5,5	БСТ2-Н30-12	БСТ2-Н31-12	БСТ2-Н32-12	БСТ2-Н33-12
16	2,2...7,5	БСТ2-Н30-16	БСТ2-Н31-16	БСТ2-Н32-16	БСТ2-Н33-16
24	5,5..11	БСТ2-Н30-24	БСТ2-Н31-24	БСТ2-Н32-24	БСТ2-Н33-24
30	7,5..15	БСТ2-Н30-30	БСТ2-Н31-30	БСТ2-Н32-30	БСТ2-Н33-30
45	15..22	БСТ2-Н30-45	БСТ2-Н31-45	БСТ2-Н32-45	БСТ2-Н33-45
60	15..30	БСТ2-Н30-60	БСТ2-Н31-60	БСТ2-Н32-60	БСТ2-Н33-60
75	22..37	БСТ2-Н30-75	БСТ2-Н31-75	БСТ2-Н32-75	БСТ2-Н33-75
90	30..45	БСТ2-Н30-90	БСТ2-Н31-90	БСТ2-Н32-90	БСТ2-Н33-90
110	45..55	БСТ2-Н30-110	БСТ2-Н31-110	БСТ2-Н32-110	БСТ2-Н33-110

Структура условного обозначения серии БиСТАРТ 2.0-Н:

БСТ2– Н3 x – xx

	<u>Номинальный ток, А: 03, 06, 12, 16, 24, 30, 45, 60 (все модели)</u>
	<u>75, 90, 110 (для моделей Н3, Н4)</u>
<u>Напряжение управления:</u>	
0 – 220..380 VAC/VDC	
1 – 110..127 VAC/VDC	
2 – 24..48V VAC/VDC	
3 – встроенный ИП 24В (для моделей Н3, Н4)	
<u>Функциональная модель:</u>	
H1 – с прямым пуском	
H2 – с плавным пуском/остановом	
<u>H3 – с прямым пуском защита ЭД</u>	
H4 – с плавным пуском/остановом защита ЭД	

1.2 Внешний вид

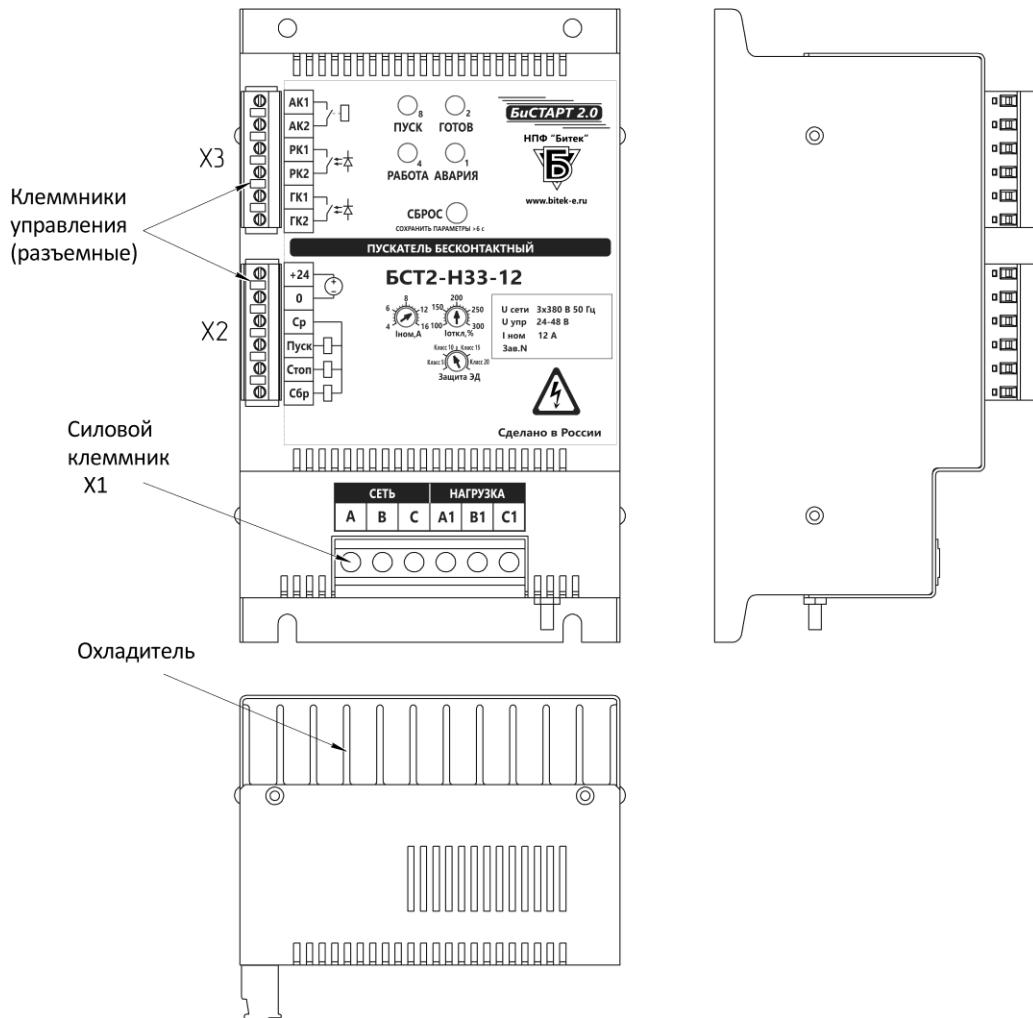


Рисунок 1 - Внешний вид пускателя БСТ2-Н33-12
(см. также Приложение А)

1.3 Функциональные возможности

Основные функции:

- Управление по сигналам “Пуск” и “Стоп” подаваемым на дискретные входы пускателя «Пуск» и «Стоп»;
- Прямой пуск с безударным алгоритмом включения фаз (без снижения быстродействия);
- Защитное отключение ЭД с формированием выходного сигнала «Авария» и индикацией кодов аварий на лицевой панели пускателя при срабатывании электронных защит;
 - от неисправности схемы подключения и пробоя тиристоров;
 - от обратной последовательности чередования фаз;
 - от перегрева ЭД (электронная тепловая защита ЭД);
 - максимально-токовая защита ЭД;
 - от обрыва фазы/дисбаланса токов ЭД;
 - от перегрева пускателя;
 - от превышения времени запуска;
 - от перегрузки по току во время работы.
- Постоянный контроль силового подключения при остановке (сигнал «Готовность»/реле «Гк»);
- История аварий (индикация кодов 8 последних аварий);
- Индикация тока нагрузки ЭД (в диапазоне 0-15% с дискретностью 1%).

1.4 Технические характеристики

- 1.4.1 Вид климатического исполнения пускателей УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.
- 1.4.2 Пускатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
- 1.4.3 Пускатели предназначены для продолжительных и повторно-кратковременных режимов работы электродвигателя S1..S6 по ГОСТ IEC 60034-1.
- 1.4.4 Пускатели допускают эксплуатацию в условиях, оговоренных в таблице 2.
- 1.4.5 Основные технические характеристики пускателей приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Условия эксплуатации

Параметр	Значение
1. Рабочая температура окружающей среды*, °C	от минус 10 до плюс 60**
2. Относительная влажность при +25°C и более низких температурах без образования конденсата, %, не более	80
3. Амплитуда вибраций частоты 5...35 Гц, мм, не более	0,1
4. Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
5. Высота установки над уровнем моря, м	до 1000 (до 2000 со снижением тока нагрузки на 15%)
6. Тип атмосферы по ГОСТ15150	II (промышленная)

* При размещении в шкафу принимается температура внутри шкафа.

** При температуре выше 40°C для моделей 12A и выше номинальный ток пускателя снижается на 2.5%/°C.

Таблица 3 - Технические характеристики

Параметр	Диапазон
1. Номинальное напряжение сети частоты 50Гц, В	3x380 +10% / -15%
2. Номинальный ток электродвигателя, не более: БСТ2-...-03 / БСТ2-...-06/ БСТ2-...-12 БСТ2-...-16/ БСТ2-...-24 БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45/ БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90/ БСТ2-...-110	3 / 6 / 12 / 16 / 24 30 / 45 / 60 75 / 90 / 110
3. Диапазон настройки номинального тока ЭД, А БСТ2-...-03 / БСТ2-...-06 / БСТ2-...-12 БСТ2-...-16 / БСТ2-...-24 БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90/ БСТ2-...-110	0,2..4 / 1..8 / 4..16 6..20 / 12..28 15..35 / 20..50 / 30..70 45..85 / 60..100 / 80..120
4. Предельная нагрузка по току I_{2t} ($t=10\text{мс}$), A2с БСТ2-...-03, -06, -12, -16 / БСТ2-...-24 БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90/ БСТ2-...-110	1520 / 4050 13000 / 20000 / 24200 45..85 / 60..100 / 80..120
5. Максимальная амплитуда ударного тока ($t=10 \text{ мс}$), А БСТ2-...-03, -06, -12, -16 / БСТ2-...-24 БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60 БСТ2-...-75 / БСТ2-...-90/ БСТ2-...-110	550 / 900 1600 / 2000 / 2250 110000 / 145000 / 245000
6. Ток утечки силовых цепей при отсутствии сигнала управления, мА, не более	5
7. Задержка включения/отключения ЭД при подаче сигнала управления, мс, не более:	30

Параметр	Диапазон
8. Диапазон сечения подключаемых проводников, мм^2 (одножильный/многожильный с наконечником) силовые цепи (БСТ2-..-03,-06,-12,-16,-24) силовые цепи (БСТ2-..-30,-45,-60) силовые цепи (БСТ2-..-75,-90,-110) цепи управления	0,52 – 10 / 0,52 – 10 0,5 – 16 / 0,5 – 16 Шины (20x3) мм, М8 0,08 – 2,5 / 0,25 – 1,5
9. Диапазон напряжений дискретных входов, В <u>для БСТ2-Н30</u> -включение -отключение <u>для БСТ2-Н31</u> -включение -отключение <u>для БСТ2-Н32, БСТ2-Н33</u> -включение -отключение	160 – 440 AC 0 – 60 AC 80 – 180 DC/AC 0 – 30 DC/AC 18 – 52 DC/AC 0 – 8 DC/AC
10. Ток управления, мА, не более БСТ2-Н30 (при 380VAC) БСТ2-Н31 (при 110VDC) БСТ2-Н32, БСТ2-Н33 (при 24VDC)	7 мА 2 мА 5 мА
11. Потребляемая мощность при отсутствии сигналов управления, Вт, не более	2.5
12. Потери мощности силовых элементов, не более	3.5 Вт/А
13. Максимально допустимое напряжение реле, В: - оптореле «ГК», «РК» - электромеханическое реле «Ак»	250 DC/AC 440 DC/AC
14. Диапазон коммутируемых токов реле, мА «ГК», «РК» «Ак»	0,1 - 100 1 - 3000
15. Прочность изоляции между силовыми цепями и корпусом, между силовыми цепями и низковольтными цепями, В эф., не менее	2000
16. Прочность изоляции между гальванически развязанными цепями управления, В, постоянного тока	500
17. Средняя наработка до отказа, час (см. Примечание)	100 000
18. Средний срок службы пускателя, лет	10
19. Масса пускателя, кг, не более БСТ2-...-03, -06, -12 БСТ2-...-16, -24 БСТ2-...-30, -45, -60 БСТ2-...-75, -90, -110	2.0 3.0 7.0 10.5
20. Габаритные размеры, ВхШхГ, мм БСТ2-...-03, -06, -12 БСТ2-...-16, -24 БСТ2-...-30, -45, -60 БСТ2-...-75, -90, -110	200x123x103 200x133x139 275x135x190 315x210x190
21. Рабочее положение, способ крепления	Вертикальное
22. Охлаждение БСТ2-...-03, -06, -12, -16 БСТ2-...-24, -30, -45, -60, -75, -90, -110	естественное воздушное принудительное (вентилятор)
23. Степень защиты оболочки	IP20

Примечание: время наработки вентиляторов охлаждения 70 000 час (при 40°C)

1.5 Состав и устройство пускателя

1.5.1 Пускатель состоит из металлического корпуса, расположеннымми внутри силовой печатной платы с тиристорами и элементами их защиты, платы управления и радиатора. В моделях БСТ2-...-24, -30, -45, -60, -75, -90, -110 в нижней части радиатора располагается вентилятор.

1.5.2 На лицевой части пускателя расположены:

- Индикаторы **ПУСК, РАБОТА, ГОТОВ** и **АВАРИЯ** предназначенные для индикации режимов работы пускателя в рабочем режиме, индикации кодов аварий (см. таблицу 4);
- 3 потенциометра настройки параметров работы (см. таблицу 5);
- Многофункциональная кнопка **СБРОС** предназначенная для сброса аварии, сохранения настроек пускателя, включения режима истории аварий, а также включения режима индикации тока (см. таблицу 6).

Таблица 4 - Назначение индикаторов в рабочем режиме

Индикатор	Варианты состояний индикаторов	Назначение
ПУСК (желтый)		Активна команда запуска
РАБОТА (желтый)		Работа электродвигателя
ГОТОВ (зеленый)		Исправность силового подключения
		Неисправность силовой схемы (обрыв фазы на входе или выходе, замыкание тиристора)
		Обратное чередование фаз
		Индикация кода аварий А1..А8
АВАРИЯ (красный)		Сработало защитное отключение
		Режим индикации истории аварий (п.1.10)

Таблица 5 - Назначение потенциометров настройки

Потенциометр	Назначение	Потенциометр	Назначение
	Номинальный ток ЭД, А (шкала зависит от модели, см. п.1.7.2)		Ток отключения перегрузки, %
			Класс расцепления электронной тепловой защиты (для моделей 30A..110A диапазон 5..30)

ВНИМАНИЕ! После настройки потенциометров необходимо сохранить параметры нажатием кнопки **СБРОС** более 6 секунд.

Таблица 6 - Функции многофункциональной кнопки «СБРОС»


Функция	Способ нажатия	Примечание
Сброс аварии	Короткое нажатие	При срабатывании аварии. См. п.1.9
Сохранение настроек потенциометров	Нажатие более 6 сек	Сохранение параметров резисторов в памяти. См.п.1.7
Индикация истории аварий	Нажатие более 1 сек	См. п.1.10
Индикация тока электродвигателя	Двойное нажатие	См. п.1.11

1.5.3 В нижней части пускателя располагается клеммник **X1** для подключения напряжения сети и кабеля электродвигателя. В левой части пускателя располагается разъемные клеммники **X2** и **X3** для подключения цепей управления и индикации (см. таблицу 7).

Таблица 7 - Назначение клемм пускателя БСТ2-Н3

Клеммник	Названия цепей			Назначение	Примечание		
	БСТ2-Н30	БСТ2-Н31	БСТ2-Н33				
	БСТ2-Н32						
Х1	А, В, С		Сеть 3х380В				
	A1, B1, C1		Электродвигатель 3х380В				
Х2	-	+24	Выход ИП 24В (только для БСТ2-Н33)		Нагрузка 50 мА Напряжение входов: 220В..380В (БСТ2-Н30) 110В..127В (БСТ2-Н31) 24..48В (БСТ2-Н32 , БСТ2-Н33)		
	-	0					
	Ср		Средняя точка входов				
	Пуск		Вход «Пуск»				
	Стоп		Вход «Стоп»				
Х3	Сбр		Вход «Сброс»		U=12-440 VAC/VDC, Нагрузка 1 мА – 3000 мА U=12-250 VAC/VDC, Нагрузка 0.1 мА – 100 мА		
	АК1		Реле «АК» (Авария)				
	АК2						
	РК1		Реле «РК» (Работа)				
	РК2						
	ГК1		Реле «ГК» (Готовность)				
	ГК2						

1.5.4 Функциональная схема пускателя приведена на **рис. 2.**

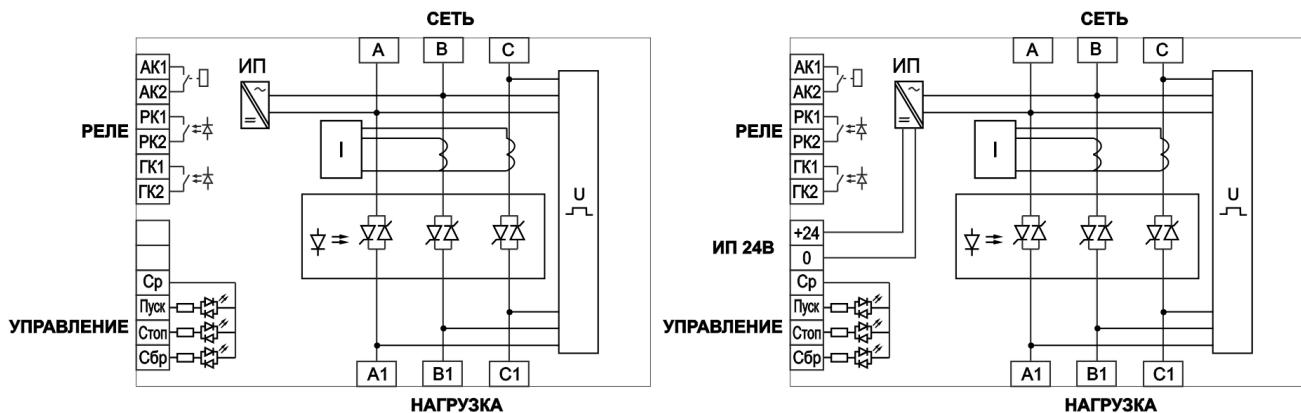

а) БСТ2-Н30, БСТ2-Н31, БСТ2-Н32

б) БСТ2-Н33

Рисунок 2 – Функциональная схема

ИП – источник питания, У – узел контроля напряжений, I – узел контроля токов

1.6 Подключение и управление электродвигателем

1.6.1 Пуск и остановка электродвигателя осуществляется двумя способами: 2-х проводное управление (постоянный сигнал) или 3-х проводное управление от кнопок (НО кнопкой Пуск и НЗ кнопкой Стоп)

1.6.2 При 2-х проводном управлении для запуска электродвигателя подается напряжение на оба входа «**Пуск**» и «**Стоп**», для остановки электродвигателя напряжение снимается с обоих входов.

1.6.3 При 3-х проводном управлении нормально-замкнутая кнопка «**Стоп**» подключена к входу «**Стоп**», а нормально-открытая кнопка «**Пуск**» ко входу «**Пуск**». Запуск электродвигателя происходит при кратковременном нажатии кнопки «**Пуск**», остановка происходит при кратковременном нажатии кнопки «**Стоп**».

1.6.4 При запуске электродвигателя одновременно включаются индикаторы **ПУСК** и **РАБОТА**.

1.6.5 Дистанционную сигнализацию о работе электродвигателя выполняют оптореле «**ГK**» и «**РK**», электромагнитное реле «**АK**». Реле «**ГK**» (готовность) включено, если нет сигнала аварии и функция контроля силовой схемы определяет, что подключены все фазы сети и кабеля электродвигателя и отсутствует неисправность тиристоров. Реле «**РK**» (работа) включено во время работы. Реле «**АK**» (авария) включается при срабатывании защитного отключения.

1.6.6 Пример схемы подключения приведен на рис. 3 и 4 .

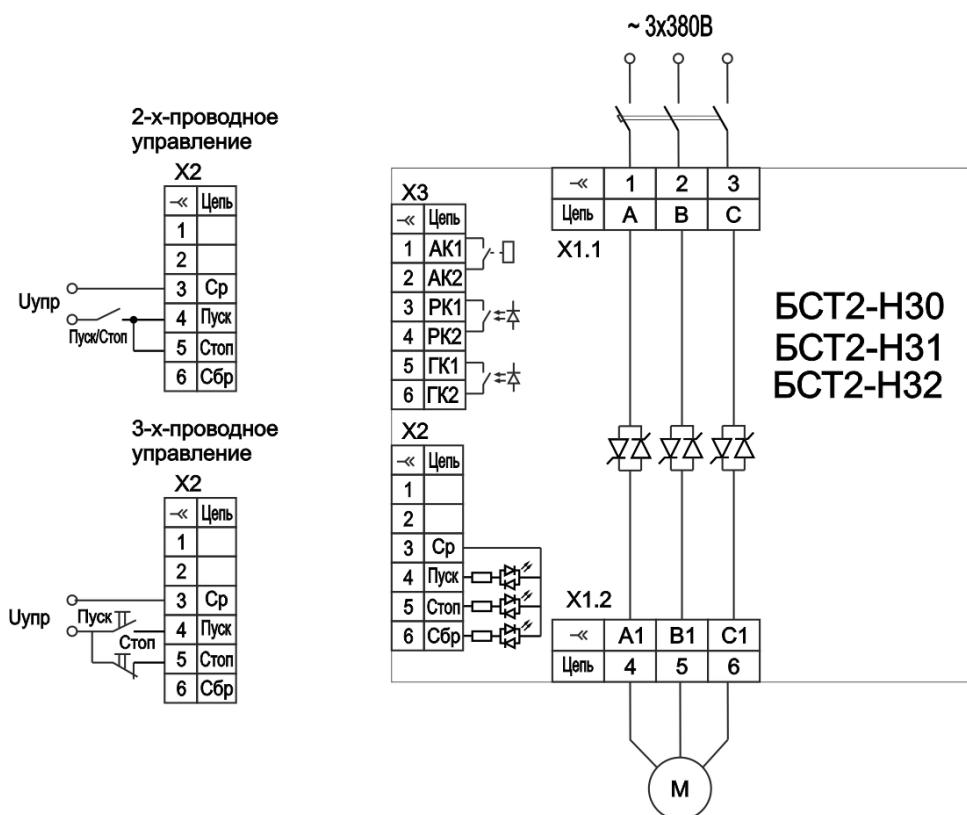


Рисунок 3 – Пример схемы подключения БСТ2-Н30, БСТ2-Н31, БСТ2-Н32


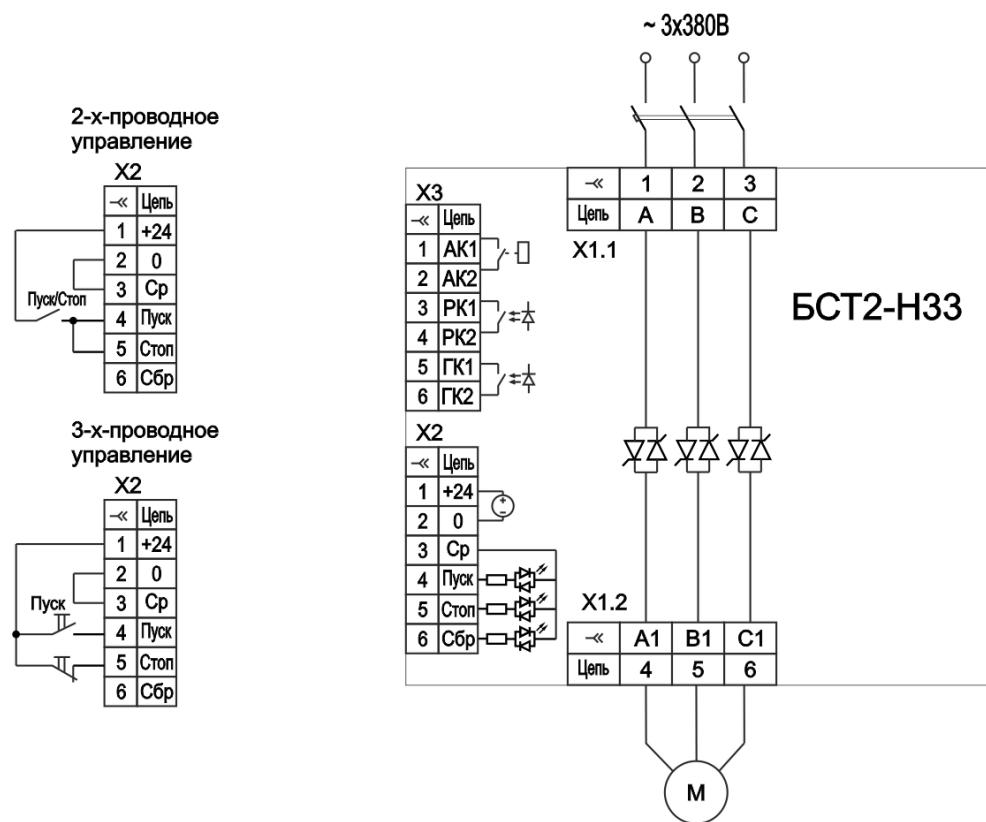


Рисунок 4 – Пример схемы подключения БСТ2-Н33

1.7 Настройка параметров работы и сохранение параметров

1.7.1 Для настройки параметров работы используются 3 потенциометра «*Ином,А*» (номинальный ток электродвигателя) и «*Иоткл,%*» (ток отключения перегрузки) и «*Защита ЭД*».

ВНИМАНИЕ! После настройки потенциометров необходимо сохранить параметры нажатием кнопки **СБРОС** более 6 секунд.

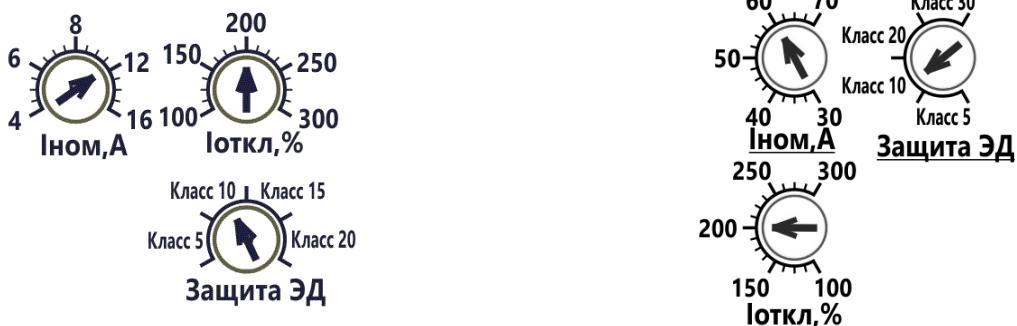

а) БСТ2-...-03, -06, -12, -16, -24

б) БСТ2-...-30, -45, -60, -75, -90, -110

Рисунок 5 Органы настройки БСТ2-НЗ

1.7.2 Потенциометр «*Ином,А*» используется для настройки номинального тока электродвигателя, который используется в качестве базового для функций защиты электродвигателя. Диапазоны настройки потенциометров для исполнений по току приведены на рис.6.

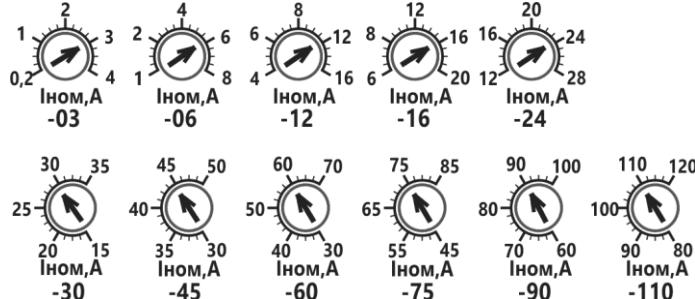


Рисунок 6 Диапазоны настройки *Ином*

1.7.3 Потенциометр «*Иоткл, %*» используется для задания тока отключения функции защиты по перегрузке (см. таблицу 8, код защиты Б2).

1.7.4 Потенциометр «*Защита ЭД*» используется для задания класса расцепления электронной тепловой защиты электродвигателя.

1.7.5 Для более точной настройки потенциометров предусмотрен режим индикации положения, который активируется при повороте требуемого потенциометра. 4 больших сектора шкалы отображают 4 светодиода (**РАБОТА, ПУСК, ГОТОВ, АВАРИЯ**). А 4 зоны внутри каждого сектора разделяются способом индикации светодиода (мерцает вполнакала, горит вполнакала, мерцает в полный накал, горит в полный накал) (см. рис.7).


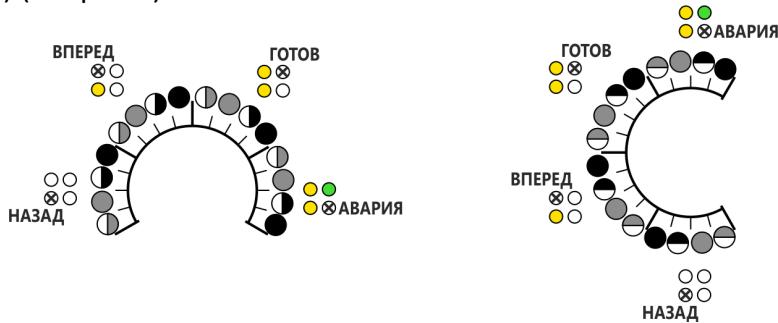


Рисунок 7 Индикация положения потенциометра

1.8 Функция безударного пуска без снижения быстродействия

1.8.1 Функция безударного пуска без снижения быстродействия работает по алгоритму пофазного включения обмоток двигателя. Данный алгоритм устраняет электромагнитные переходные процессы, вызывающие знакопеременные броски момента на валу в начале пуска.

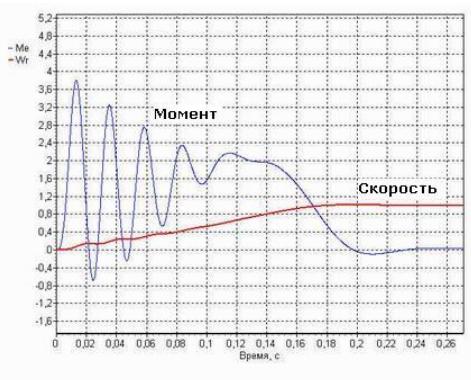

а) прямой пуск



б) безударный пуск

Рисунок 8 – Характеристика момента электродвигателя при прямом и безударном пуске

1.9 Защитное отключение и диагностика

1.9.1 Функции электронных защит позволяют обеспечить комплексную защиту электродвигателя и механизма. Защита электродвигателя обеспечивается функциями защиты от неисправности силовой схемы: обрыв фазы на входе/выходе или КЗ тиристора (код защиты **A1**), электронной тепловой защите (код **A3**), от асимметрии токов (код **A5**). Защита механизма от заклиниваний, механических перегрузок обеспечивается регулируемой защитой от перегрузки (код защиты **B2**) и затягивания пуска (код защиты **B1**). Защита механизма от смены направления вращения обеспечивается защитой от ошибки чередования фаз напряжения сети (код защиты **A2**).

1.9.2 Для корректной работы требуется настройка номинального тока электродвигателя потенциометром «*Iном,A*» и защиты от перегрузки потенциометром «*ломка,%*» (п. 1.7)

1.9.3 Электронные защиты срабатывают во время работы, при этом снимается напряжение с ЭД, включается индикатор **АВАРИЯ**, один из индикаторов **ГОТОВ** или **РАБОТА** числоимпульсной индикацией отображает код аварии (см. таблицу 8), а также замыкается контакт реле между клеммами «**AK1**»-«**AK2**» и размыкается реле «**ГК1**»-«**ГК2**».

1.9.4 Сброс аварии осуществляется 3-мя способами:

- Нажатием кнопки **СБРОС** на лицевой панели;
- Подачей напряжения на вход «**Cбр**»;
- Отключением питания на время не менее 10 секунд и повторной подачей питания.

1.9.5 Электронная тепловая защита ЭД (код защиты **A3**) рассчитывает тепловое состояние электродвигателя по квадратичному значению тока, эквивалентному уровню электрических потерь в электродвигателе. Защита учитывает процессы нагрева и остывания при пуске, работе и останове. Класс расцепления защиты настраивается потенциометром «**Защита ЭД**».

1.9.6 Коды и обозначения неисправностей приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Коды и обозначения неисправностей

Код защиты	Число-импульсная индикация + 	Обозначение неисправности	Примечания
ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТЫ			
A1	ГОТОВ  x 1	Неисправность силовой схемы	Авария срабатывает при подаче команды запуска, если схема фиксирует наличие неисправности силовой схемы: обрыв фазы на входе или выходе, или пробой силового ключа. При отсутствии команды выдается предупреждение (индикатор ГОТОВ  x 1) и отключается реле ГК .
A2	ГОТОВ  x 2	Ошибка чередования фаз	Авария срабатывает при подаче команды запуска. При отсутствии команды выдается предупреждение (индикатор ГОТОВ  x 2) и отключается реле ГК .
A3	ГОТОВ  x 3	Электронная тепловая защита ЭД	Класс расцепления настраивается потенциометром « Защита ЭД » и определяет тепловую инерцию электродвигателя. Стандартное значение Класс 10.
A4	ГОТОВ  x 4	Предельный ток (КЗ)	Превышение тока Iном в 12 раз.
A5	ГОТОВ  x 5	Обрыв фазы/ Асимметрия токов	Авария при отсутствии тока в одной из фаз или асимметрии токов.
A6	ГОТОВ  x 6	Перегрев пускателя	Превышение температуры внутри пускателя.
A8	ГОТОВ  x 8	Ошибка процессора	Необходимо связаться с производителем
ЗАЩИТЫ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ			
B1	РАБОТА  x 1	Превышено время запуска ЭД	Авария при затягивании времени пуска более 6 секунд (3 секунды для класса расцепления «Класс 5»)
B2	РАБОТА  x 2	Перегрузка по току при работе	Авария при превышении тока > ломка в течение 1 сек во время работы. Пусковые токи игнорируются.

1.10 Индикация истории аварий

1.10.1 Нажатием кнопки **СБРОС** более 1 секунды включается режим индикации истории аварий (до 8 последних аварий). При отсутствии аварий в памяти, режим не включается.

1.10.2 Последовательность действий:

- Нажать кнопку **СБРОС** более 1 секунды и отпустить.
- Если в памяти нет аварий, то один раз моргнет светодиод **ГОТОВ** и режим не включится;
- Если в памяти есть аварии, то включится режим индикации кода последний аварии в соответствии с таблицей 8, при этом светодиод **АВАРИЯ** мигает, а не горит.
- Повторные кратковременные нажатия/отпускания кнопки **СБРОС** будут активировать индикацию следующих аварий в памяти. Если в памяти больше нет аварий, то повторное нажатие кнопки приведет к выходу из режима индикации истории аварий.

1.10.3 Для очистки всех аварий во время индикации истории аварий нужно нажать и удерживать кнопку **СБРОС** более 3 секунд.

1.11 Индикация тока электродвигателя

1.11.1 Двойным быстрым нажатием кнопки **СБРОС** активируется режим индикации тока электродвигателя в диапазоне 0..159% от тока, настроенного резистором **Iном, A**.

1.11.2 Во время работы отображается текущий ток электродвигателя, во время останова – зафиксированный перед отключением.

1.11.3 Для индикации тока электродвигателя используются 4 светодиода **ПУСК, РАБОТА, ГОТОВ, АВАРИЯ**, которые могут отображать соответственно разряды **8, 4, 2** и **1**, сумма которых дает число от 0 до 15.

1.11.4 Индикация значения тока в диапазоне 0 до 159% происходит в два этапа – индикация десятков (0..15) и индикация единиц (0..9).

1.11.5 Последовательность действий (пример индикации тока 125%, см. рис.9):

- Двойное нажатие кнопки **СБРОС** (2 раза в течение 1 секунды);
- Включится индикация первого числа 0..15 (например, число **12**);
- Снова нажать кнопку **СБРОС** и удерживать ее, во время удержания включится индикация второго числа 0..9 (например, число **5**);
- Отпустить кнопку **СБРОС**, произойдет выход из режима индикации.
- Полученное значение тока в примере **12*10+5=125%**.

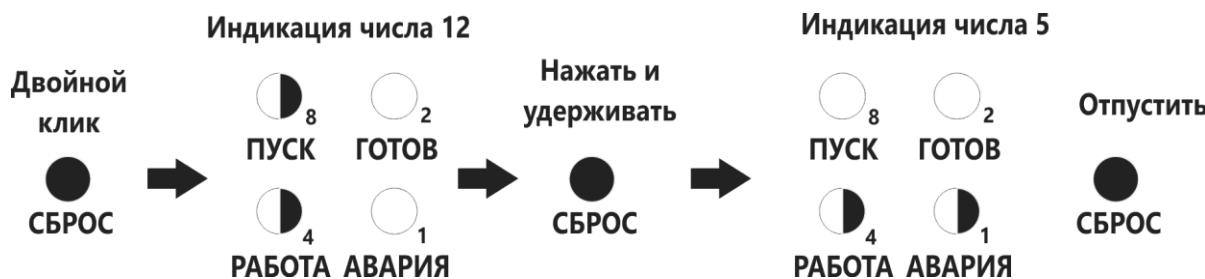


Рисунок 9 Пример индикации тока 125%

1.11.6 Значение тока 0..159% отображается от значения, установленного потенциометром «**Iном, A**».

1.12 Контроль силового подключения при остановке

1.12.1 Устройство при остановке контролирует подключение всех фаз сети и электродвигателя, а также контроль пробоя силовых тиристоров. При нарушении силового подключения (обрыв фазы сети или двигателя, пробой тиристора) отключится реле «Гк1»-«Гк2». Индикатор «Готов» на лицевой панели будет мигать однократными импульсами.

1.12.2 Выходной сигнал «Готовность» (реле «Гк1»-«Гк») – может быть использован в задачах, в которых электродвигатель запускается в редких случаях и необходимо контролировать подключение силовой линии перед запуском.

1.13 Маркировка и пломбирование

1.13.1 Маркировка пускателя производится на шильдике на передней панели.

На передней панели нанесено:

- наименование пускателя
- заводской номер
- номинальное напряжение питания и частота
- номинальный ток пускателя
- обозначения клемм
- надпись «Сделано в России»
- год изготовления

1.13.2 Пломбирование пускателя осуществляется с помощью наклейки с контролем вскрытия.

1.14 Упаковка

1.14.1 Пускатель во влагозащитной упаковке укладывается в коробку из гофрированного картона, свободное пространство между пускателем и стенками коробки заполняется картоном.

1.14.2 В коробку с пускателем вкладывается паспорт.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается использовать пускателя в условиях, отличающихся от условий в таблицах 2 и 3, а также питания от источников несинусоидального напряжения и переменной частоты (например, преобразователей частоты).

2.1.2 Для защиты линии и силовых элементов пускателя необходимо подавать напряжения на сетьевые клеммы пускателя через индивидуальный автоматический выключатель с параметрами:

- Ток автоматического выключателя (хар-ка С или D) не более 40A для моделей до 16A, не более 60A для моделей 24A, не более 150A для моделей 30..60A, не более 300A для моделей 75..110A
- Отключающая способность не ниже 6 кА;
- Класс токоограничения 3 (быстродействие срабатывания менее 6 мс)

Рекомендуемые модели (соответствие IEC 60947-2):

до 63A: Schneider iC60N, iC60H, GV2, Chint NB1-63;

более 63A: Schneider EZC100, EZC250, NXB-125, NXM, NM1.

2.1.3 Пускатель не предназначен для использования в системах безопасности и жизнеобеспечения, не относится к взрывобезопасному и искробезопасному оборудованию.

2.1.4 Если неисправность пускателя или срабатывание защитных функций может привести к значительным негативным последствиям необходимо исключить или минимизировать их с помощью дополнительного защитного и (или) резервного оборудования, а также должно быть предусмотрено оперативное обнаружение и устранение неисправности (перезапуск ошибки, замена пускателя из ЗИП или на стандартный магнитный пускатель, переход на резервное оборудование и др.).

2.1.5 Не допускается использование пускателя в помещениях с наличием токопроводящей пыли без дополнительных мер по защите пускателя от ее проникновения внутрь оболочки и на внешние клеммные соединения.

2.1.6 При проверке сопротивления изоляции внешних цепей необходимо отключить их от пускателя.

2.2 Подготовка пускателя к использованию

2.2.1 Распаковать пускатель. Произвести его внешний осмотр, обращая внимание на отсутствие механических повреждений корпуса и клеммников.

2.2.2 При наличии механических повреждений корпуса (сколов, трещин, и других дефектов) пускатель следует считать неисправным. Дальнейшей проверке и включению в сеть такой пускатель не подлежит.

2.2.3 При внесении пускателя с мороза в теплое помещение оставить пускатель в заводской упаковке в помещении на 8-10 часов для того, чтобы пускатель постепенно принял температуру окружающего воздуха.

2.3 Использование пускателя

2.3.1 Закрепите пускатель на вертикальной поверхности.

2.3.2 Подсоедините заземляющий проводник к шпильке заземления на радиаторе пускателя.

2.3.3 Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети и цепях управления.

2.3.4 Подсоедините пускатель к двигателю и сети в соответствии с разделом 1.6. Подсоедините цепи управления. Цепи управления должны прокладываться отдельно от силовых цепей.

2.3.5 Подайте напряжение управления и силовое питание на пускатель и убедитесь в функционировании пускателя (светодиода **ГОТОВ** горит постоянно). Если светодиод мигает однократными импульсами – убедитесь в подключении всех фаз электродвигателя и сети, если мигает 2-х кратными импульсами, то поменяйте любые две фазы сети.

2.3.6 Выполните настройку устройства в соответствии с разделом 1.7.

2.3.7 При подаче сигнала на входы управления убедитесь, что двигатель запускается и загораются индикаторы **ПУСК** и **РАБОТА**.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Запрещается! Производить техническое обслуживание пускателя при поданном напряжении.

3.1 Общие указания

- 3.1.1 Техническое обслуживание пускателя производить не реже одного раза в год.
3.1.2 К техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок до 1000В, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
3.1.3 При возникновении неисправности см. 3.4. При невозможности устранения неисправности связаться с изготовителем.

ВНИМАНИЕ! В случае выхода из строя пускателя его ремонт (как гарантийный, так и пост-гарантийный) рекомендуется выполнять у изготовителя независимо от причин и условий возникновения неисправности. Обратная связь с потребителем является ключевым инструментом политики качества НПФ «Битек».

3.2 Меры безопасности

Опасно! При подаче напряжения на пускатель на клеммах двигателя присутствует опасное напряжение! Все работы с нагрузкой производить при снятом напряжении с пускателя!

- 3.2.1 При работе с пускателем следует руководствоваться ГОСТ 12.3.019, «Правилами технической эксплуатации электроустановок установок потребителей» (ПТЭЭП), а также «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ).
3.2.2 При эксплуатации радиатор пускателя должен быть заземлен.
3.2.3 Все работы по монтажу пускателя производить при полностью снятом напряжении питания. При этом необходимо выполнить мероприятия по предотвращению ошибочной подачи напряжения.

3.3 Порядок технического обслуживания

- 3.3.1 Работы, производимые в ходе технического обслуживания:
- контроль крепления пускателя;
 - контроль электрических соединений;
 - удаление пыли и грязи с клеммников;
 - удаление пыли и грязи с поверхности радиатора и корпуса пускателя.
- 3.3.2 При проведении внешнего осмотра не должно быть ослабления крепежных элементов пускателя, ослабления и подгорания контактов клеммных соединений.

3.4 Возможные неисправности и методы их устранения

- 3.4.1 При поиске неисправностей в первую очередь проверьте наличие напряжения сети, наличие сигналов управления, соответствие их параметрам пускателя. Проверьте надежность подсоединения электродвигателя. Проверьте соответствие нагрузочных характеристик пускателя фактическим режимам работы привода.
3.4.2 Варианты неисправностей приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Неисправности и методы их устранения

Признаки	Причина	Способы устранения
При подаче силового напряжения не работает ни один светодиод	-нет напряжения в фазе А или В -неисправность внутренней схемы	- измерить напряжение на клеммах А и В. -связаться с изготовителем.
При подаче напряжения светодиод GOTOВ мигает однократными импульсами	- обрыв входной фазы С - обрыв выходной фазы - пробой тиристора	- Проверка сети: измерить напряжения попарно между фазами на входе (клеммы А,В,С); - Проверка подключения ЭД: измерить напряжение попарно на выходных клеммах А1, В1, С1 (напряжения должны быть не более 3В); - Проверка тиристоров: измерить напряжения на тиристорах между клеммами А-А1, В-В1, С-С1, В-С1, С-В1 (должны присутствовать напряжения не менее 150В). - связаться с изготовителем
При подаче напряжения светодиод GOTOВ мигает 2-х кратными импульсами	-обратное чередование фаз	Поменять местами любые 2 фазы
Нет реакции на команды, горит светодиод «Авария»	- сработала электронная защита	Диагностировать причину неисправности в соответствии с п.1.9 и табл.8

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1.1 Пускатели в штатной упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отсеках самолетов. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 51908, в части воздействия климатических факторов 4 по ГОСТ 15150. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

4.1.2 Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 – отапливаемые, вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах, температура от +5 до +40 °C, влажность до 80% при температуре 25 °C.

4.1.3 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре пускатели должны быть выдержаны в течение 8-10 часов в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект пускателя входят:

* пускатель	БМДК.648600.019	1шт.
* руководство по эксплуатации	БМДК.648600.019-13РЭ	1шт 1)
* паспорт		1шт
* упаковка		1шт.

1) но не более 10 шт на партию. Электронная версия руководства доступна на сайте

Приложение А
Габаритно-установочные размеры
(обязательное)

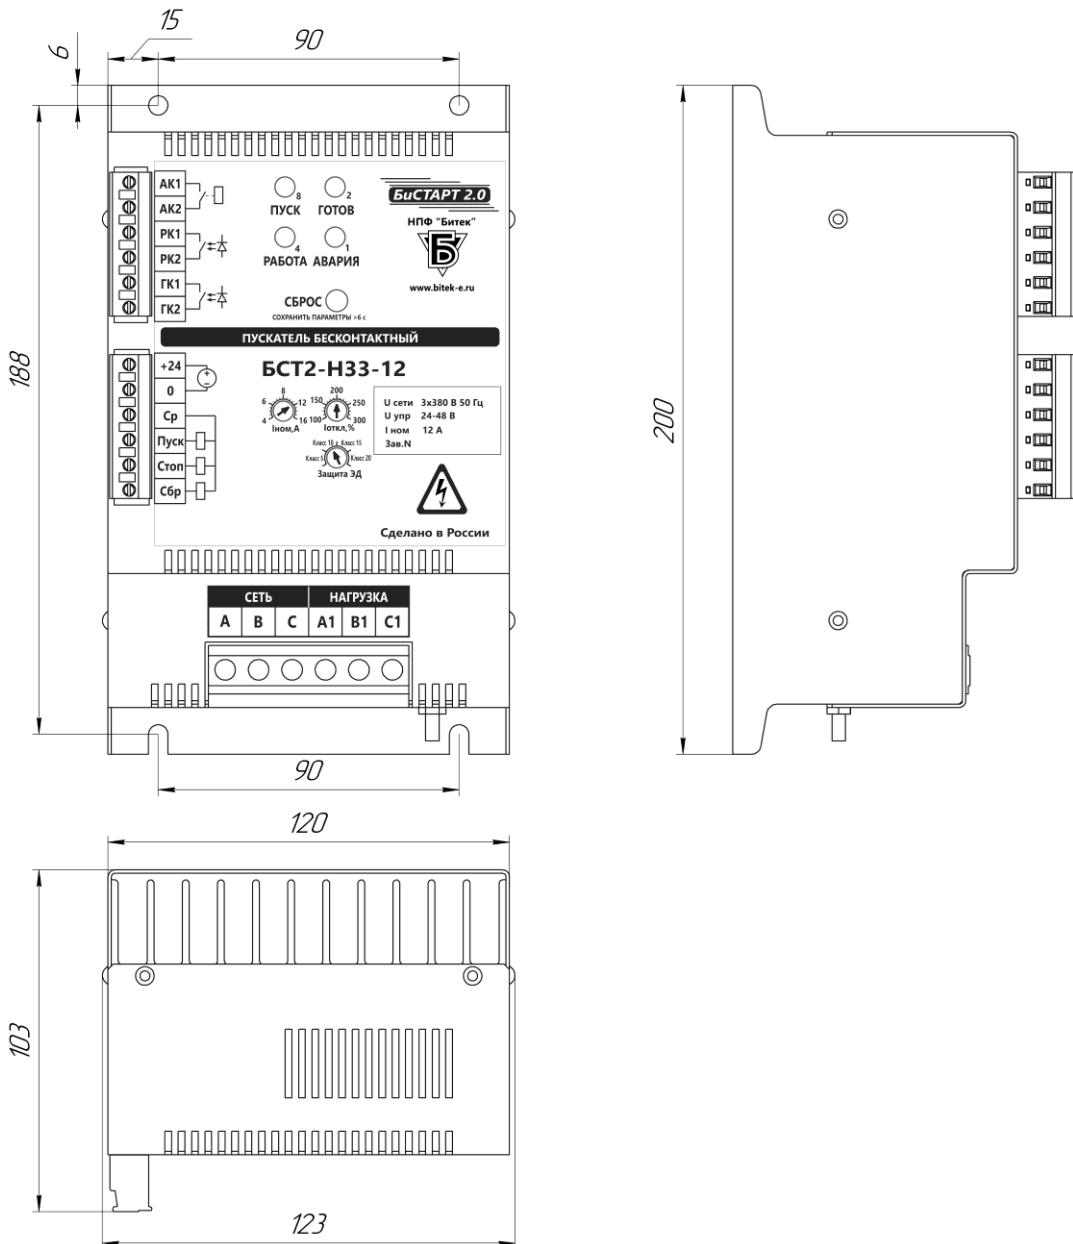


Рисунок А.1 – Габаритно-установочные размеры
 БСТ2-...-12

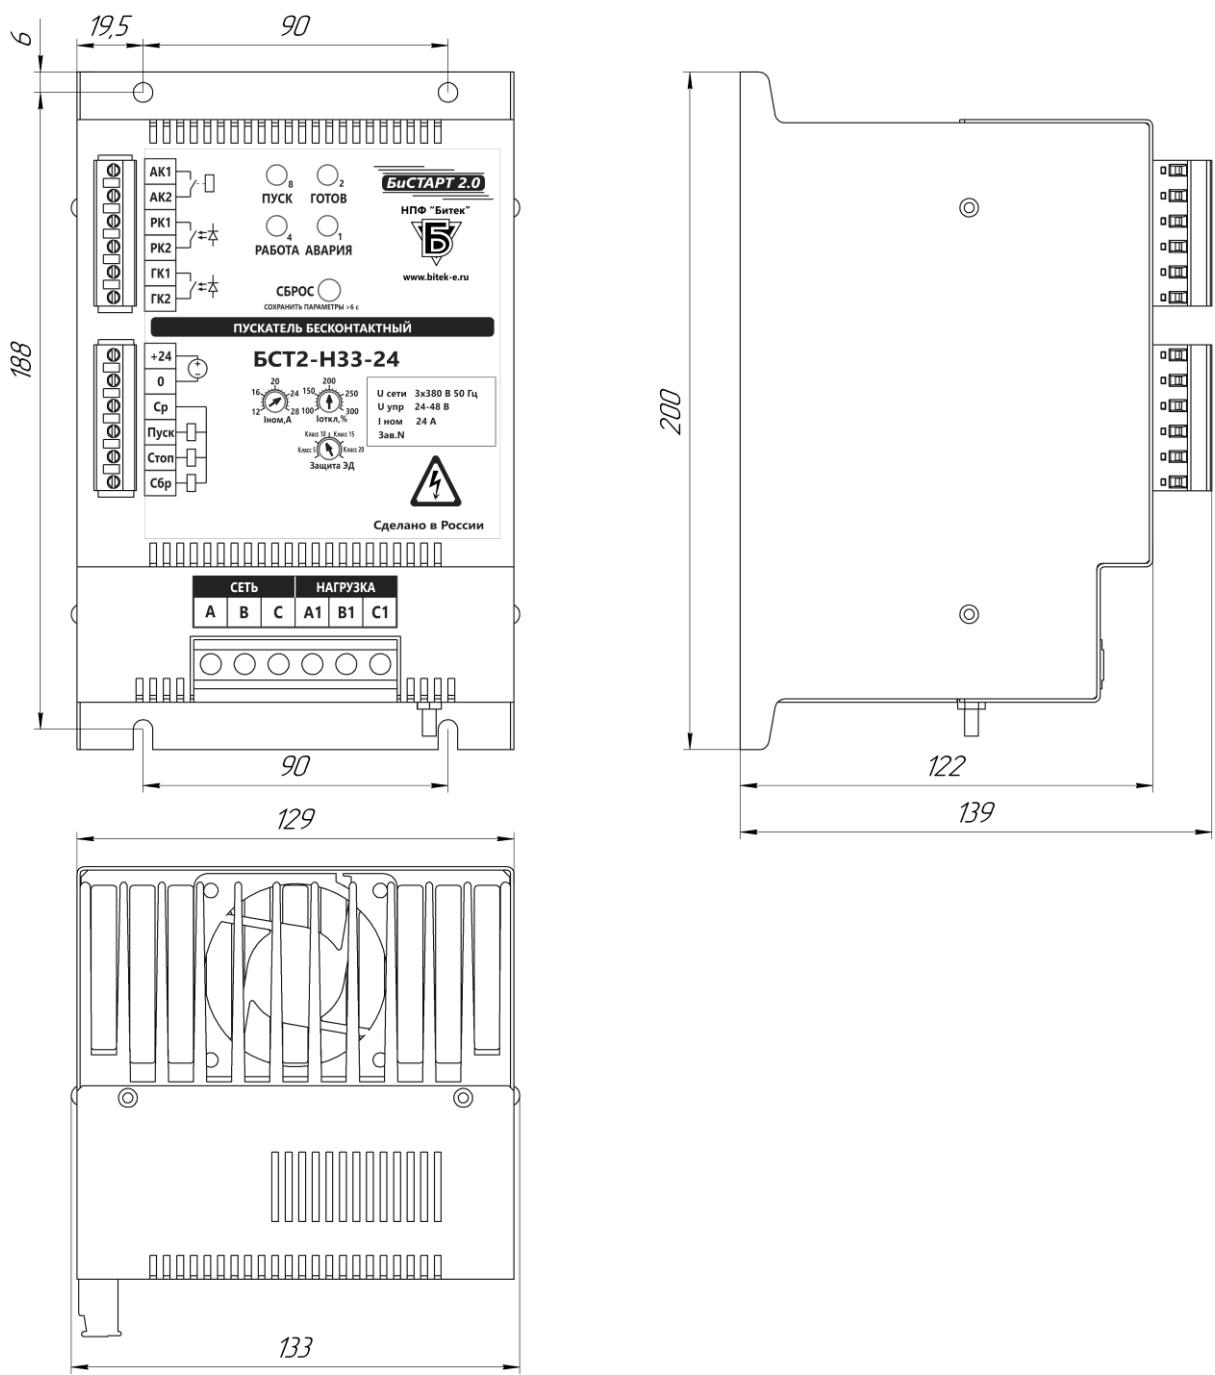


Рисунок А.2 – Габаритно-установочные размеры

БСТ2-...-16

БСТ2-...-24

(вентилятор только в модели БСТ2-...-24)

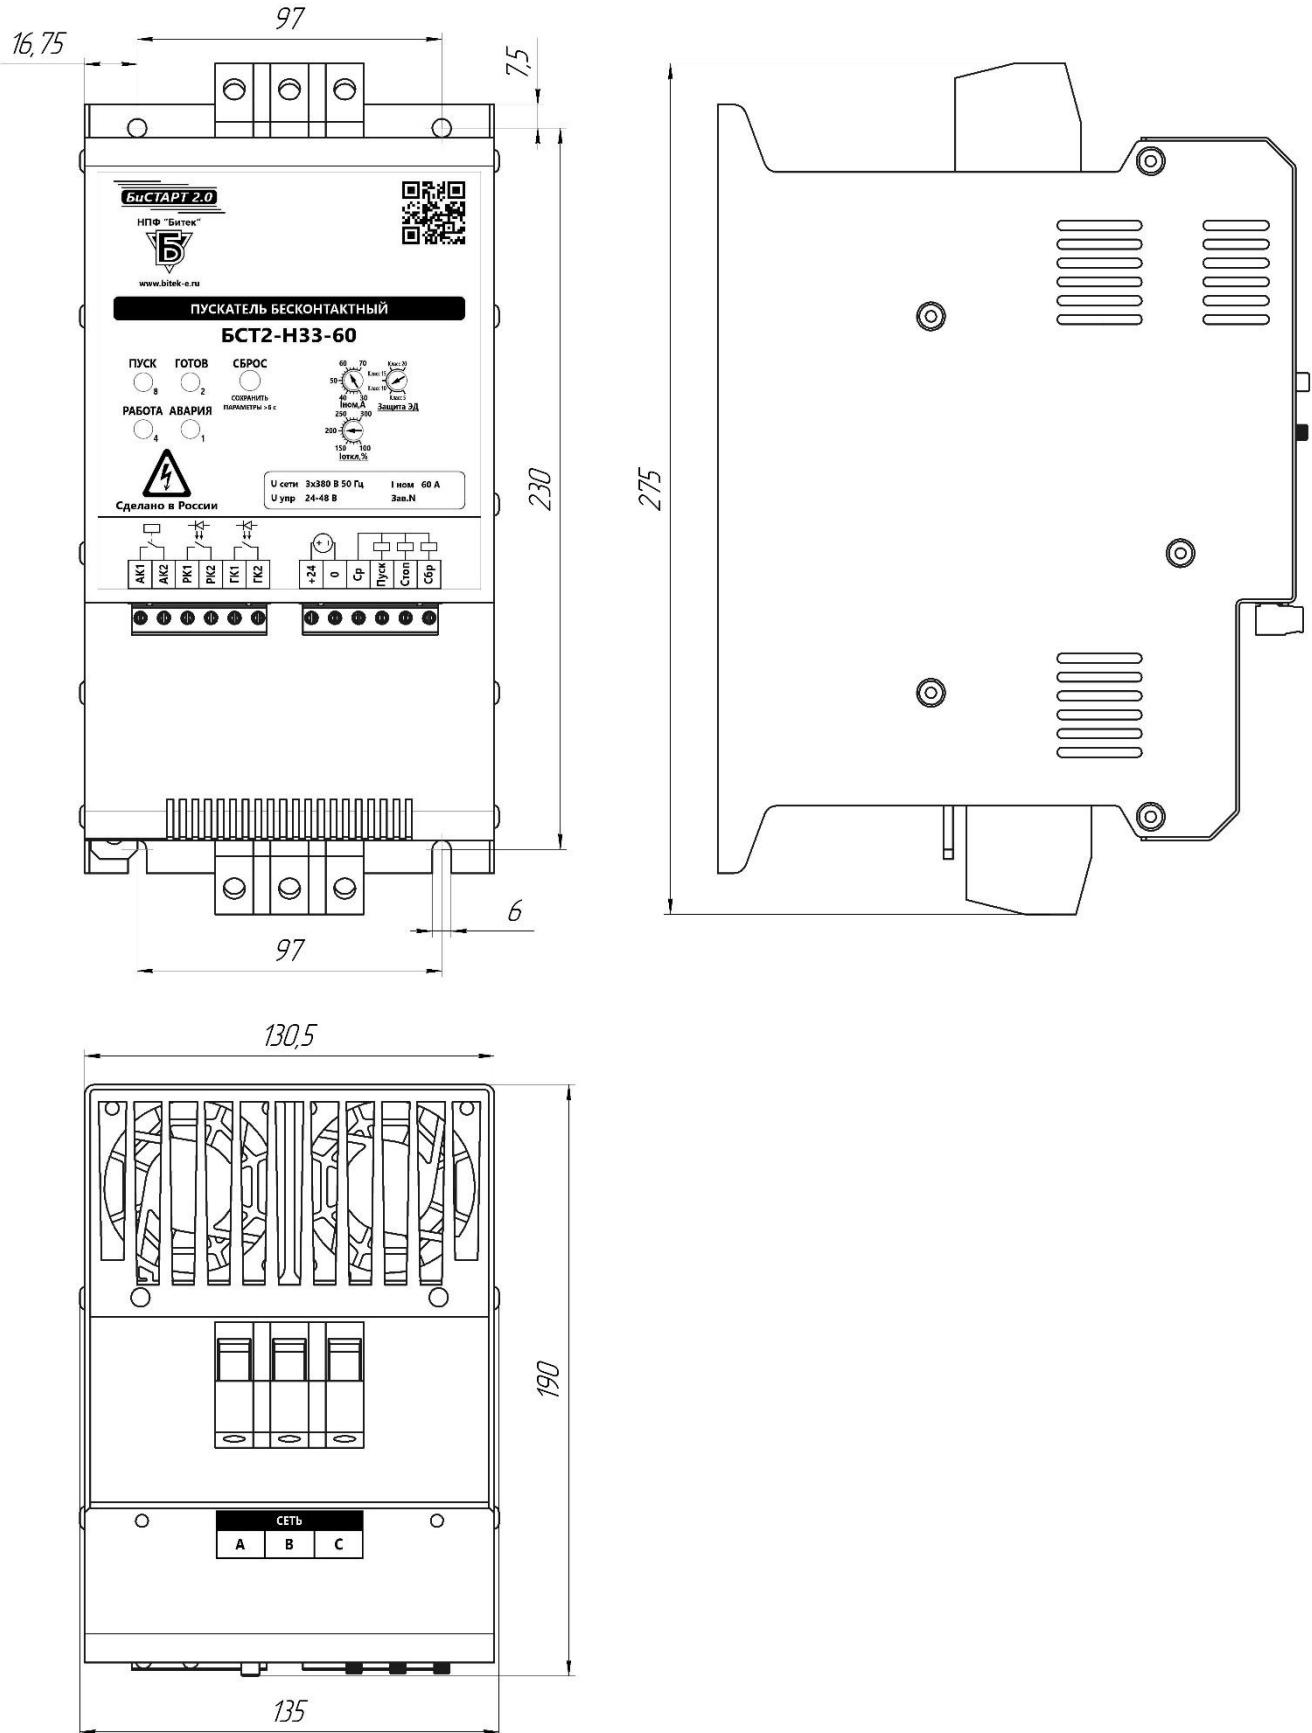


Рисунок А.3 – Габаритно-установочные размеры
БСТ2-...-30, БСТ2-...-45, БСТ2-...-60

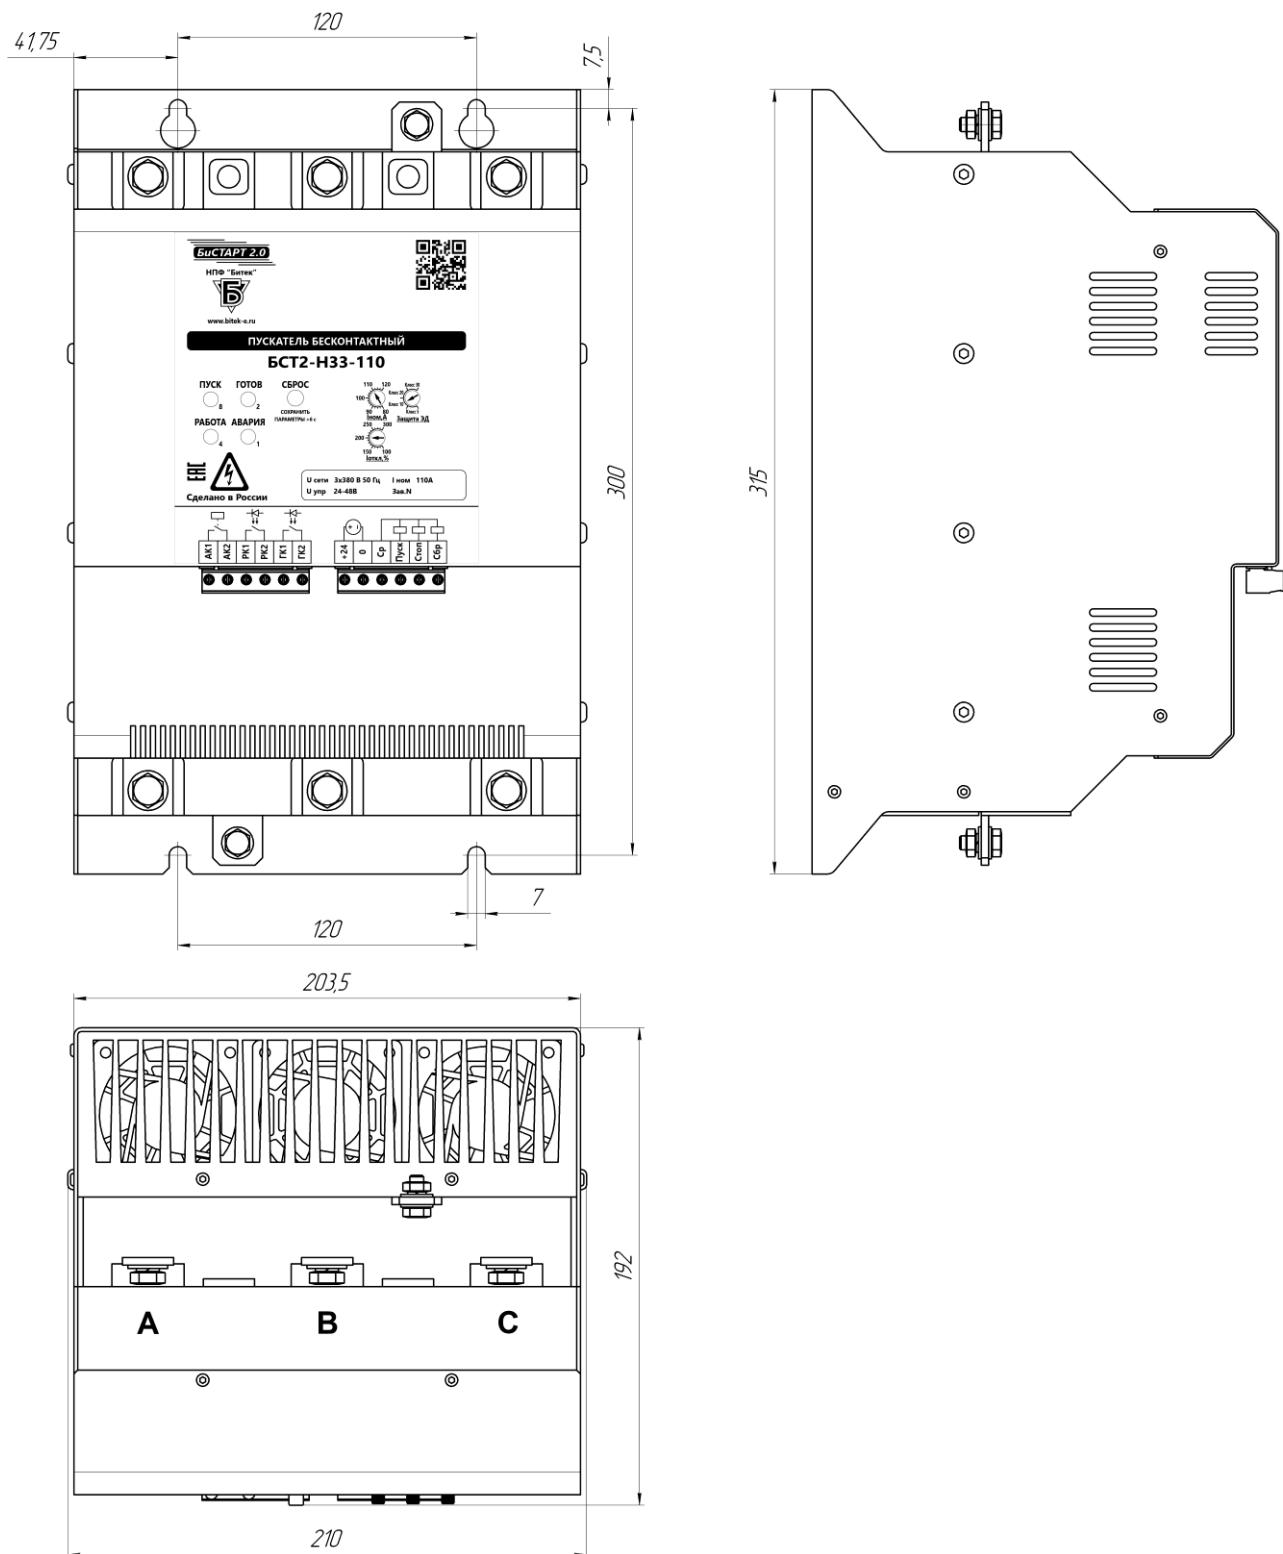


Рисунок А.4 – Габаритно-установочные размеры
БСТ2-...-75, БСТ2-...-90, БСТ2-...-110

**Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственная фирма «БИТЕК»**



Электротехнический отдел

Россия, 620041, г. Екатеринбург,
ул. Кислородная, 8

Для корреспонденции:
620137, Екатеринбург, а/я327

Телефон: (343) 298-00-65
Факс: (343) 298-00-65

ЗАКАЗАТЬ