



ТЖИУ.406423.003	(0,04-0,1) МПа	(0,3-0,5)[Pcp]	10	1,5	+	-	+
ТЖИУ.406423.003.01	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	+
ТЖИУ.406423.003-02	--/--	не более 0,015 МПа	--/--	--/--	+	-	-
ТЖИУ.406423.003-03	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	-
ТЖИУ.406423.004	(0,09-0,5) МПа	не более 0,1 МПа	10	1,5	+	-	+
ТЖИУ.406423.004.01	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	+
ТЖИУ.406423.004-02	--/--	не более 0,075 МПа	--/--	--/--	+	-	-
ТЖИУ.406423.004-03	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	-
ТЖИУ.406423.005	(0,4-1,6) МПа	не более 0,25 МПа	10	1,5	+	-	+
ТЖИУ.406423.005.01	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	+
ТЖИУ.406423.005-02	--/--	не более 0,24 МПа	--/--	--/--	+	-	-
ТЖИУ.406423.005-03	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	-
ТЖИУ.406423.006	(1,5-3,2) МПа	не более 0,6 МПа	10	1,5	+	-	+
ТЖИУ.406423.006.01	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	+
ТЖИУ.406423.006-02	--/--	не более 0,5 МПа	--/--	--/--	+	-	-
ТЖИУ.406423.006-03	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	-
ТЖИУ.406423.008	(2,5-10,0) кПа	(0,3-0,5)[Pcp]	1,5	2,5	+	-	+
ТЖИУ.406423.008.01	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	+
ТЖИУ.406423.008-02	--/--	не более 2 кПа	--/--	--/--	+	-	-
ТЖИУ.406423.008-03	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	-
ТЖИУ.406423.009	(10,0-40,0) кПа	(0,3-0,5)[Pcp]	1,5	2,5	+	-	+
ТЖИУ.406423.009.01	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	+
ТЖИУ.406423.009-02	--/--	не более 5 кПа	--/--	--/--	+	-	-
ТЖИУ.406423.009-03	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	-
ТЖИУ.406423.012	(3,0-6,0) МПа	не более 1,4 МПа	10	1,5	+	-	+
ТЖИУ.406423.012.01	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	+
ТЖИУ.406423.012-02	--/--	не более 0,8 МПа	--/--	--/--	+	-	-



ТЖИУ.406423.012-03	--/--	--/--	--/--	--/--	-	+	-
--------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Нормирующее значение для расчета приведенной погрешности давления срабатывания для всех исполнений и модификаций равно верхнему пределу диапазона установок данной модификации для первых двух третей установок диапазона данной модификации. Для последней трети установок диапазона модификации нормирующее значение для расчета приведенной погрешности давления срабатывания равно:

ТЖИУ.406423.003 - 0,5 МПа	ТЖИУ.406423.004 - 1,6 МПа
ТЖИУ.406423.005 - 3,2 МПа	ТЖИУ.406423.006 - 6,0 МПа
ТЖИУ.406423.008 - 40,0 кПа	ТЖИУ.406423.009 - 80,0 кПа
ТЖИУ.406423.012 - 10,0 МПа	


Для каждого диапазона установок указаны два исполнения сигнализаторов, срабатывающие на повышение и понижение давления.

Пример обозначения первого исполнения при заказе – «ТЖИУ.406423.003».

Пример обозначения второго исполнения при заказе – «ТЖИУ.406423.003.01».

В проектной документации указать выпуск и приемку СИД по ТЖИУ.406423.001ТУ.

### Габаритные, установочные и присоединительные размеры

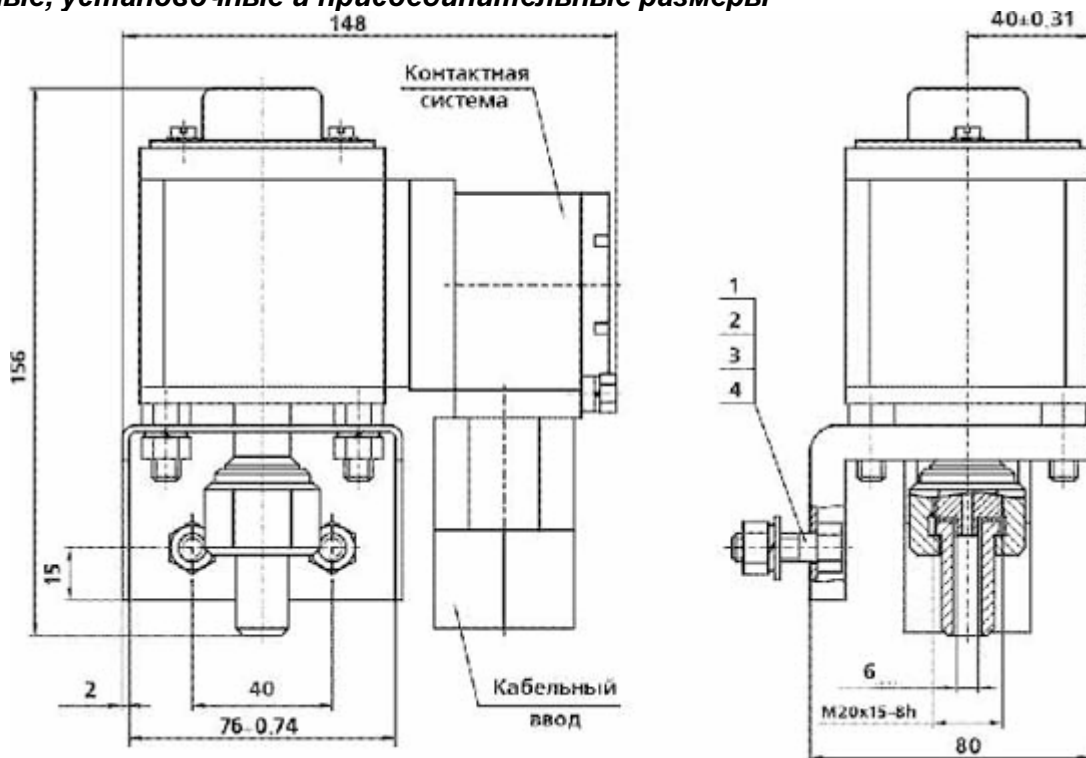

1. Болт М8х40.68.019 ОСТ951435-73
2. Гайка М8.5.019 ОСТ951452-73
3. Шайба 8.65Г.029 ГОСТ6402-70
4. Шайба 8.01.0115 ОСТ951464-73